

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

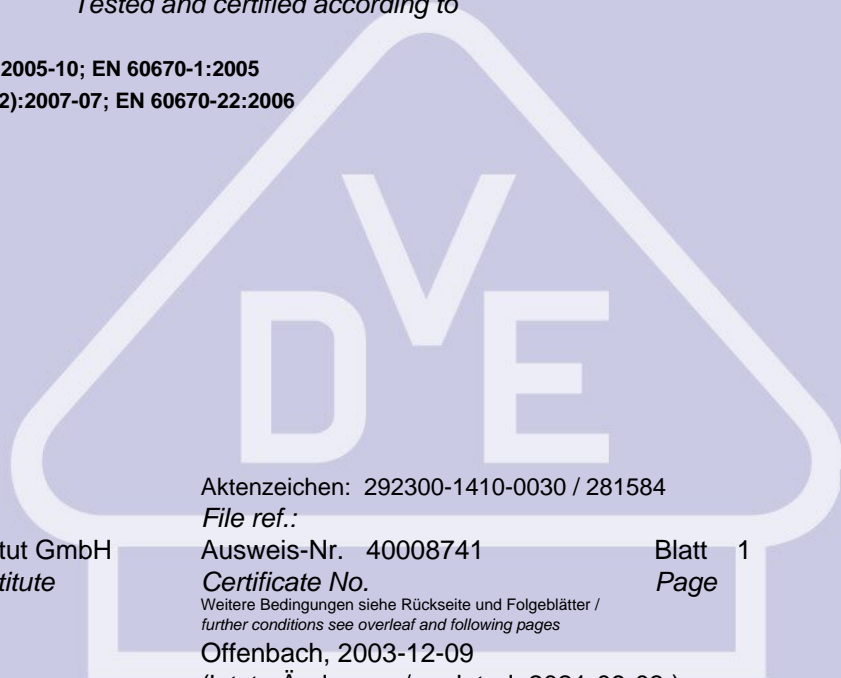

Aktenzeichen: 292300-1410-0030 / 281584

File ref.:

Ausweis-Nr. 40008741

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-12-09

(letzte Änderung / updated 2021-09-03)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0030 / 281584 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2021-09-03

Datum / *Date*

2003-12-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008741.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008741.

Verbindungsdose *Connecting box*

Typ(en) / *Type(s)*

WKE 202 SL

WKE 203 SL

WKE 302 SL

WKE 303 SL

WKE 402 SL

WKE 403 SL

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200A, 200B vom 2021-08-09
200A, 200B dated 2021-08-09

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gew erbePark 1, 58579 Schalksmühle, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008741 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008741 .

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

292300-1410-0030/281584/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40008741

letzte Änderung / updated

2021-08-09

Anlage /
Appendix

200A

Datum / Date

2003-12-09

Verbindungsdose Connecting box

| Typ Type | Bemessungsisolationsspannung / V Rated insulation voltage / V | Bemessungsquerschnitt / mm ² Rated cross section / mm ² | IP-Schutzart IP-Degree of protection | Anbringungsart Attachment type | | | Bauart Kind of construction | Einführungen Inlets | | | Leerdose mit zusätzlichem Klemmraum Empty box with additional space for terminals | Mit Klemmen [Typ] With terminals [Type] | Werkstoff des Gehäuses Material of case | Werkstoff der Abdeckung Material of the cover | Anmerkung Remark |
|-------------|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | Aufputz – Verlegung surface mounting | Unterputz - Verlegung Flush mounting | Einbau in hohlwand Hollow wall mounting | | Leitungseinführungsbereich / mm Ø cable inlets dimensions / mm Ø | Verschraubungen Cable glands | Elektroinstallationsrohr Conduits | | | | | |
| WKE 202 SL | 450 V | 6 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |
| WKE 203 SL | 450 V | 4 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |
| WKE 302 SL | 450 V | 10 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |
| WKE 303 SL | 450 V | 10 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |
| WKE 402 SL | 450 V | 16 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |
| WKE 403 SL | 450 V | 16 | 66 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | Duroplast; orange | Duroplast; orange | -- |

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gew erbePark 1, 58579 Schalksmühle, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008741 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008741 .

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

292300-1410-0030/281584/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40008741

letzte Änderung / updated

2021-08-09

Anlage /
Appendix

200A

Datum / Date

2003-12-09

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Klemmen [Typ] <i>Terminals [Type]</i> | WAGO TOP JOB S 2006 – 6mm ² WAGO TOP JOB S 2010 – 10mm ² WAGO TOP JOB S 2016 – 16mm ² |
| | Verschraubungen [Typ] <i>Cable glands [Type]</i> | Verschraubungen der Firma Jakob, Serie 63..M..PAUG2004. Verschraubungen der Firma Cena, Serie MZKV...04. cable glands of the company Jacob, series 63..M..PAUG2004. cable glands of the company Cena, series MZKV...04. |