

# Přepěťové ochrany (SPD)

ŘADA  
**7P**



rozvaděče



ovládací  
panely



výtahy, zdviže



osvětlení  
komunikací



ochrany  
proti přepětí





- přepěťové ochrany typu 1+2**  
**vysoká vybíjecí schopnost bez následného**  
**proudů pro 1- a 3-fázové sítě nízkého napětí**
- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným přímým úderem bleskem, indukovaným přepětím nebo spínacím přepětím
  - instalace na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 nebo vyšší
  - kombinace varistoru a jiskřičtě zajišťuje:
    - vysoké svodové proudy
    - odtranění ztrátového proudu
    - odstranění následného proudu
  - nepatrné zbytkové napětí
  - výmenné moduly
  - možnost převrácené montáže díky dvojímu popisu svorek
  - mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
  - dvojitě šroubové svorky
  - zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení)
  - odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
  - na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.09.1.255.0100** SPD Typ 1, jiskřičtě jen mezi N-PE, konfigurace 3 + 1

**7P.01.8.260.1025** SPD Typ 1+2, varistor + jiskřičtě, jednopólové, pro 1- a 3-fázové sítě (230/400 V) s jiskřičtěm 7P.09


**7P.02.8.260.1025** SPD Typ 1+2 pro 1-fázové TT- a TN-S-sítě, varistor+jiskřičtě mezi L-N a jiskřičtě mezi N-PE

rozměry na straně 19

**7P.09.1.255.0100**




- SPD Typ 1
- jiskřičtě mezi N-PE
- v 3-fázových sítích pro konfiguraci 3 + 1
- zpětná signalizace přítomnosti jiskřičtě
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul



**7P.01.8.260.1025**




- SPD Typ 1+2
- kombinace varistoru a jiskřičtě (pro 1- a 3-fázové sítě)
- mechanická signalizace v okénku a zpětná signalizace (stav varistoru/jiskřičtě)
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul



**7P.02.8.260.1025**



- SPD Typ 1+2
- kombinace varistoru a jiskřičtě (pro 1-fázové sítě)
- mechanická signalizace v okénku a zpětná signalizace (stav varistoru/jiskřičtě), přítomnost jiskřičtě mezi N-PE
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul



Technické údaje	N-PE	L-N, L-PE, N-PE	L-N	N-PE
Jmenovité napětí ( $U_N$ )	V AC	—	230	230
Max. provozní napětí ( $U_C$ )	V AC	255	260	255
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 µs)	kA	100	25	25
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	100	30	30
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	100	60	100
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,5	1,5	1,5
Zhášecí schopnost následného proudu $I_f$	A	100	bez následného proudu	bez následného proudu
Proud ochranným vodičem	µA	< 4	< 4	< 4
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N	AC	—	440	440
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N)	V AC	—	335	335
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE)	V AC	1200	—	1200
Doba odezvy $t_a$	ns	100	100	100
Zkratová odolnost při max. předjištění	kA <sub>eff</sub>	—	50	50
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gG	A	—	250	250
Max. předjištění, při V-zapojení, gG	A	—	125	125
Náhradní moduly		7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025
Další údaje				
Rozsah pracovní teploty	°C		-40...+80	
Krytí			IP 20	
Max. průřez přívodů		drát		lanko
	mm <sup>2</sup>	1 x 2,5...1 x 50		1 x 2,5...1 x 35
	AWG	1 x 13...1 x 1		1 x 13...1 x 2
Délka odizolování	mm		11	
Utahovací moment	Nm		4	

#### Technické údaje dálkové signalizace

Počet kontaků	1P	1P	1P
Jmenovitý proud	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	0,5/0,1
Jmenovitý napětí	V AC/DC	250/30	250/30
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	drát
	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5
	AWG	16	16
Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)			

**přepěťové ochrany typu 1+2  
vysoká vybíjecí schopnost bez následného  
proudů pro 1- a 3-fázové sítě nízkého napětí**

- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným přímým úderem bleskem, indukovaným přepětím nebo spínacím přepětím
- kombinace varistoru a jiskřiště zajišťuje:
  - vysoké svodové proudy
  - odtranení ztrátového proudu
  - odstranění následného proudu
- nepatrné zbytkové napětí
- výmenné moduly
- možnost převrácené montáže díky dvojímu popisu svorek
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- dvojitě šroubové svorky
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení)
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lístu ČSN EN 60715 TH35

**7P.03.8.260.1025** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové TN-C-sítě (s PEN), varistor + jiskřiště mezi L1-, L2-, L3-PEN

**7P.04.8.260.1025** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové TT- a TN-S-sítě (s N), varistor + jiskřiště mezi L1-, L2-, L3-N, jiskřiště mezi N-PE

**7P.05.8.260.1025** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové TN-S-sítě (s N), varistor + jiskřiště mezi L1-, L2-, L3-N

**7P.03.8.260.1025**



- SPD Typ 1+2
- kombinace 3 varistorů a jiskřiště
- mechanická signalizace v okénku a zpětná signalizace (stav varistoru/jiskřiště)
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul

**7P.04.8.260.1025**






- SPD Typ 1+2
- kombinace 3 varistorů a jiskřiště + jiskřiště
- mechanická signalizace v okénku a zpětná signalizace (stav varistoru/jiskřiště), zpětná signalizace N-PE jiskřiště
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul

**7P.05.8.260.1025**



- SPD Typ 1+2
- kombinace 4 varistorů a jiskřiště
- mechanická signalizace v okénku a zpětná signalizace (stav varistoru/jiskřiště)
- možnost převrácené montáže
- výmenný modul



rozměry na straně 19

**Technické údaje**

	L-PEN	L-N	N-PE	L, N-PE
Jmenovité napětí ( $U_N$ )	V AC	230	—	230
Max. provozní napětí ( $U_C$ )	V AC	260	260	260
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s)	kA	25	25	25
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s)	kA	30	30	30
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s)	kA	60	60	60
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,5	1,5	1,5
Zhášecí schopnost následného proudu $I_f$	A	bez následného proudu	bez následného proudu	100
Proud ochranným vodičem	$\mu$ A	< 4	< 4	< 4
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N	AC	440	440	—
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N)	V AC	335	335	—
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE)	V AC	—	1200	—
Doba odezvy $t_a$	ns	100	100	100
Zkratová odolnost při max. předjištění	$kA_{eff}$	50	50	50
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gG	A	250	250	—
při V-zapojení, gG	A	125	125	—
Náhradní moduly		7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0100
<b>Další údaje</b>				7P.00.8.260.0025
Rozsah pracovní teploty	°C		—40...+80	
Krytí			IP 20	
Max. průřez přívodů		drát		lanko
	mm <sup>2</sup>	1 x 2,5...1 x 50		1 x 2,5...1 x 35
	AWG	1 x 13...1 x 1		1 x 13...1 x 2
Délka odizolování	mm		11	
Utahovací moment	Nm		4	

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků	1P	1P	1P	
Jmenovitý proud	$A_{AC}/A_{DC}$	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1
Jmenovitý napětí	V AC/DC	250/30	250/30	250/30
Max. průřez přívodů (07P.01)		drát	lanko	drát
	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5
	AWG	16	16	16

**Schválení zkušeben** (podrobnosti na vyžádání)



**přepěťové ochrany typu 1+2 "Low Up"  
ochranná hladina pro 1- a 3-fázové sítě  
nízkého napětí**

- přepěťová ochrana pro síť 230/400 V pro zamezení přepětí v důsledku přímého nebo nepřímého úderu blesku
- instalace na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1
- nízké napětí Up pro ochranu citlivých přístrojů
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení)
- výmenné moduly varistoru a jiskřičtě
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.12.8.275.1012** SPD Typ 1+2 pro 1-fázové TT- a TN-S-sítě (s N), varistor mezi L-N a jiskřičtě mezi N-PE

**7P.13.8.275.1012** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové TN-C-sítě (s PEN), varistor mezi L1-, L2-, L3-PEN

7P.12 / 7P.13  
šroubové svorky




rozměry na straně 19

**7P.12.8.275.1012**




- SPD Typ 1+2
- varistor + jiskřičtě (pro 1-fázové sítě)
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

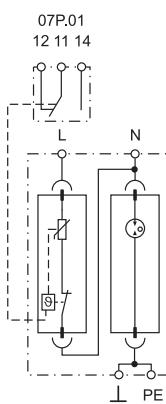

**7P.13.8.275.1012**



- SPD Typ 1+2
- 3 varistory (pro 3-fázové sítě)
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

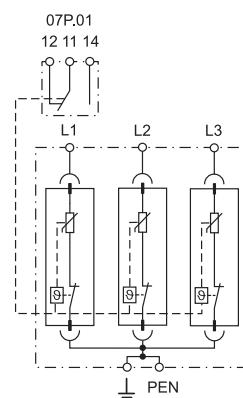

Technické údaje	L-N	N-PE	L-PEN
Jmenovité napětí ( $U_N$ ) V AC	230	—	230
Max. provozní napětí ( $U_C$ ) V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>	275/350	255/—	275/350
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 µs) kA	12,5	25	12,5
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs) kA	30	40	30
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs) kA	60	60	60
Napěťová ochranná hladina $U_p$ kV	1,2	1,5	1,2
Zhášecí schopnost následného proudu $I_f$ A	bez následného proudu	100	bez následného proudu
Proud ochranným vodičem $\mu$ A	< 4		< 600
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N) AC	440	—	440
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N) V AC	335	—	335
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE) V AC	—	1200	—
Doba odezvy $t_a$ ns	25	100	25
Zkratová odolnost při max. předjištění kA <sub>eff</sub>	50	—	50
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gG A	160	—	160
Náhradní moduly	7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025	7P.10.8.275.0012

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty	°C	-40...+80
-------------------------	----	-----------

Krytí	IP 20
-------	-------

Max. průřez přívodů	drát		lanko	
	1 x 1...1 x 35		1 x 1...1 x 25	
	1 x 17...1 x 2		1 x 17...1 x 4	

Délka odizolování mm	12
----------------------	----

Utahovací moment Nm	3
---------------------	---

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků	1P		1P	
Jmenovitý proud A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1		0,5/0,1	
Jmenovitý napětí V AC/DC	250/30		250/30	
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	drát	lanko
	1,5	1,5	—	1,5
	16	16	—	16

**Schválení zkušeben** (podrobnosti na vyžádání)



**přepěťové ochrany typu 1+2 "Low Up"  
ochranná hladina pro 1- a 3-fázové sítě  
nízkého napětí**

- přepěťová ochrana pro sítě 230/400 V pro zamezení přepětí v důsledku přímého nebo nepřímého úderu blesku
- instalace na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1
- nízké napětí Up pro ochranu citlivých přístrojů
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení)
- výmenné moduly pouze varistorů
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.14.8.275.1012** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové

TT- a TN-S-sítě (s N)

- varistor mezi L1, L2, L3-N a jiskřičtě mezi N-PE
- výmenné moduly varistoru
- nevýmenné jiskřičtě

**7P.15.8.275.1012** SPD Typ 1+2 pro 3-fázové TN-S-sítě (s N)

- varistor mezi L1, L2, L3-PE
- výmenné moduly varistoru

7P.14 / 7P.15  
šroubovové svorky



rozměry na straně 20

E

**7P.14.8.275.1012**





- SPD Typ 1+2
- výmenné varistory (pro 3-fázové sítě)
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.15.8.275.1012**



- SPD Typ 1+2
- výmenné varistory (pro 3-fázové sítě)
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

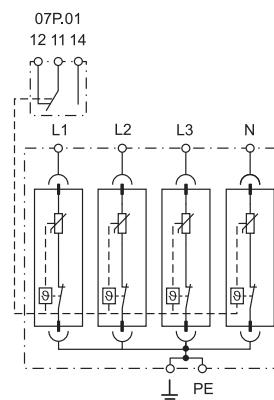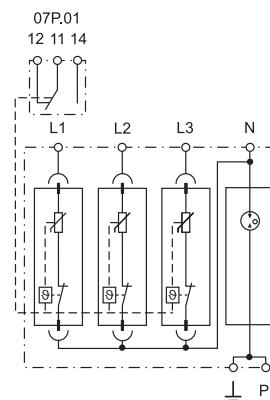

**Technické údaje**

	L-N	N-PE	L, N-PE
Jmenovité napětí ( $U_n$ )	V AC	230	—
Max. provozní napětí ( $U_c$ )	V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>	275/350	255/—
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 μs)	kA	12,5	50
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 μs)	kA	30	50
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 μs)	kA	60	100
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,2	1,5
Zhášecí schopnost následného proudu $I_f$	A	bez následného proudu	100
Proud ochranným vodičem	μA	< 4	< 800
Přechodné přepětí - U <sub>TOV</sub> (120 min), L-N	AC	440	—
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N)	V AC	335	—
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE)	V AC	—	1200
Doba odezvy $t_a$	ns	25	100
Zkratová odolnost při max. předjištění	kA <sub>eff</sub>	50	—
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gG	A	160	—
Náhradní moduly		7P.10.8.275.0012	7P.10.8.275.0012

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty	°C	-40...+80
Krytí		IP 20

Max. průřez přívodů	drát		lanko	
	mm <sup>2</sup>	AWG	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
Délka odizolování			1 x 17...1 x 2	
Utahovací moment			12	

<b>Technické údaje dálkové signalizace</b>	1P	—	1P
Počet kontaků	0,5/0,1	—	0,5/0,1
Jmenovitý proud	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	—	250/30
Jmenovitý napětí	V AC/DC	—	—
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	drát
	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>
	1,5	16	1,5
	16	16	16

Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)	CE	EAC
--	----	-----

**přepěťové ochrany typu 2  
pro 1- a 3-fázové AC sítě a pro DC-sítě**

- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným induk. přepětím nebo napěťovými špičkami
- instalace na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2 nebo vyšší
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení podle provedení)
- výmenné moduly varistoru a jiskřičtě
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.21.8.130.1015** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro DC nebo 1-fázové sítě

- varistor mezi + a - nebo L-N (PE)
- výměnný modul

**7P.21.8.130.1015** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro DC nebo 1-fázové sítě

- varistor mezi + a - nebo L-N (PE)
- výměnný modul

**7P.21.8.275.x020** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro 1- nebo 3-fázové sítě (230/400 V)

- varistor mezi L-N (PE)
- výměnný modul

**7P.21.8.440.x020** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro 3-fázové sítě (400 V)

- varistor mezi L-N (PE)
- výměnný modul

**7P.22.8.275.x020** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro 1-fázové TT- a TN-S-sítě (s N)

- varistor mezi L-N a jiskřičtě mezi N-PE
- výměnný modul varistoru a jiskřičtě

**7P.27.8.275.x020** SPD Typ 2, 1-pólová ochrana pro TN-S-sítě (s N)

- varistor mezi L, N-PE
- výměnný modul varistoru a jiskřičtě

rozměry na straně 20

Technické údaje	075.1015	130.1015	275.1020	440.1020	L-N	N-PE	L, N-PE						
Jmenovité napětí ( $U_N$ ) V AC	60/60	110/125	230/—	400/—	230/—	—	230/—						
Max. provozní napětí ( $U_C$ ) V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>	75/100	130/170	275/350	440/585	275/—	255/—	275/—						
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) kA	15	15	20	20	20	20	20						
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) kA	40	40	40	40	40	40	40						
Napěťová ochranná hladina $U_{p5}$ (při 5kA) kV	0,3	0,45	0,9	1,5	0,9	—	0,9						
Napěťová ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ ) kV	0,4	0,6	1,2	1,9	1,2	1,5	1,2						
Proud ochranným vodičem $\mu$ A	< 350	< 350	< 200	< 350	< 4		< 400						
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N) AC	115	225	440	—	440	—	440						
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N) V AC	90	175	335	580	335	—	335						
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE) V AC	—	—	—	—	—	1200	—						
Doba odezvy $t_a$ ns			25		25	100	25						
Zkratová odolnost při max. předjištění kA <sub>eff</sub>			50	25	50	—	50						
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gL/gG A			160	125	160	—	160						
Náhradní moduly	*	**	***	****	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020						
<b>Další údaje</b>													
Rozsah pracovní teploty °C	-40...+80												
Krytí	IP 20												
Max. průřez přívodů	drát lanko												
	mm <sup>2</sup>	1 x 1...1 x 35											
	AWG	1 x 17...1 x 2											
Délka odizolování mm		12											
Utahovací moment Nm		3											
<b>Technické údaje dálkové signalizace</b>													
Počet kontaků	1P												
Jmenovitý proud A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1												
Jmenovitý napětí V AC/DC	250/30												
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	drát	lanko									
	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
	AWG	16	16	16	16	16	16						
<b>Schválení zkušeben</b> (podrobnosti na vyžádání)	   												

**přepěťové ochrany typu 2  
pro 3-fázové AC sítě**

- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným indukovaným přepětím nebo napěťovými špičkami v síti 230/400 V
- instalace na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2 nebo vyšší
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení podle provedení)
- výmenné moduly varistoru a jiskřiště
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.23.8.275.x020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TN-C-sítě (s PEN)

- varistory mezi L1-, L2-, L3-PEN
- výmenné moduly varistoru

**7P.24.8.275.x020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TN-S-sítě (s N)

- varistory mezi L1-, L2-, L3-N a jiskřiště mezi N-PE
- výmenné moduly varistoru a jiskřiště

**7P.25.8.275.x020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TN-S-sítě (s N)

- varistory mezi L1-, L2-, L3-, N-PE
- výmenné moduly varistoru

7P.23 / 7P.24 / 7P.25

šroubové svorky



rozměry na straně 21

**7P.23.8.275.x020**




- SPD Typ 2
- výmenný varistor
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.24.8.275.x020**

- SPD Typ 2
- výmenný varistor a jiskřiště
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.25.8.275.x020**

- SPD Typ 2
- výmenný varistor a jiskřiště
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

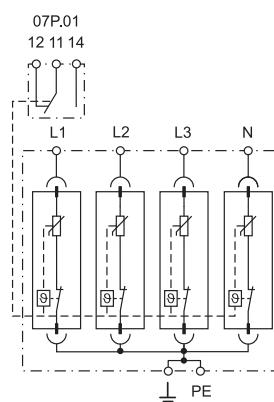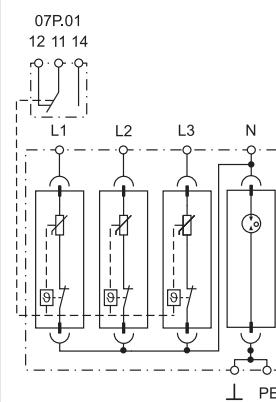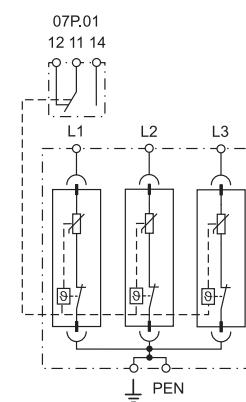

E

rozměry na straně 21

**Technické údaje**

	L - PEN	L - N	N - PE	L, N - PE
Jmenovité napětí ( $U_n$ ) V AC	230	230	—	230
Max. provozní napětí ( $U_c$ ) V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>	275/350	275/350	255/—	275/350
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs) kA	20	20	20	20
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs) kA	40	40	40	40
Napěťová ochranná hladina $U_{PS}$ (při 5 kA) kV	0,9	0,9	—	0,9
Napěťová ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ ) kV	1,2	1,2	1,5	1,2
Proud ochranným vodičem µA	< 600	< 4		< 800
Přechodné přepětí - U <sub>TOV</sub> (120 min), L-N) AC	440	440	—	440
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N) V AC	335	335	—	—
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE) V AC	—	—	1200	—
Doba odezvy $t_a$ ns	25	25	100	25
Zkratová odolnost při max. předjištění kA <sub>eff</sub>	50	50	—	50
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gL/gG A	160	160	—	160
Náhradní moduly	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty °C	-40...+80		
Krytí	IP 20		

Max. průřez přívodů	drát		lanko	
	mm <sup>2</sup>	AWG	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
Délka odizolování mm			12	
Utahovací moment Nm			3	

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků	1P		1P		1P		
	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	
Jmenovitý proud	250/30		250/30		250/30		
	mm <sup>2</sup>	drát 1,5	lanko 1,5	drát 1,5	lanko 1,5	drát 1,5	lanko 1,5
Max. průřez přívodů (07P.01)	AWG	16	16	16	16	16	16

**Schválení zkušeben** (podrobnosti na vyžádání)



**přepěťové ochrany typu 2  
pro 1- a 3-fázové AC sítě bez ztrátového  
proudu**

- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným indukovaným přepětím nebo napěťovými špičkami v sítích 230/400 V
- instalace na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2 nebo vyšší
- kombinace varistoru a jiskřičtě zajišťuje:
  - vysoké svodové proudy
  - odstranění ztrátového proudu
  - odstranění následného proudu
- nepatrné zbytkové napětí
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení): funkce / porucha
- výměnné moduly
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.42.8.275.1020** SPD Typ 2, pro 1-fázové TT- a TN-S sítě (s N), varistor mezi L-N a jiskřičtě mezi N-PE

**7P.43.8.275.1020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TN-C sítě (s PEN), varistor a jiskřičtě mezi L1-, L2-, L3-PEN

7P42 / 7P43  
šroubové svorky




rozměry na straně 20, 21

**NEW 7P.42.8.275.1020**




- SPD Typ 2
- kombinace varistoru a zapouzdřeného jiskřičtě (pro 1-fázové sítě)
- výměnné moduly
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistor/jiskřičtě

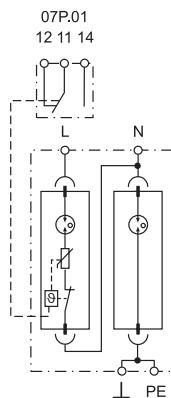

**NEW 7P.43.8.275.1020**



- SPD Typ 2
- kombinace 3 varistorů a zapouzdřených jiskřičtě
- výměnné moduly
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistor/jiskřičtě

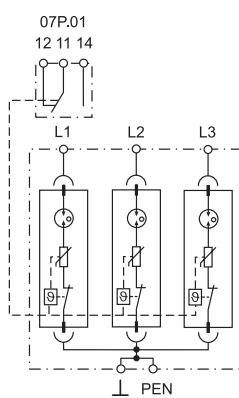

**Technické údaje**

	L-N	N-PE	L, N-PE
Jmenovité napětí ( $U_N$ )	V AC	230	—
Max. provozní napětí ( $U_C$ )	V <sub>AC</sub> /V <sub>DC</sub>	275	255/—
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs) kA		20	20
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs) kA		25	40
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,2	1,5
Zhášecí schopnost následného proudu $I_{lf}$		bez následného proudu	100
Proud ochranným vodičem	µA	< 4	< 4
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N	AC	440	—
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N)	V AC	335	—
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE)	V AC	—	1200
Doba odezvy $t_a$	ns	100	100
Zkratová odolnost při max. předjištění	kA <sub>eff</sub>	35	—
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gL/gG A		125	—
Náhradní moduly		7P40.8.275.0020	7P40.1.000.0020
<b>Další údaje</b>			
Rozsah pracovní teploty	°C	-40...+80	
Krytí		IP20	
Max. průřez přívodů		drát	lanko
	mm <sup>2</sup>	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
	AWG	1 x 17...1 x 2	1 x 17...1 x 4
Délka odizolování	mm	12	
Utahovací moment	Nm	3	

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků	1P	—	1P
Jmenovitý proud	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	—
Jmenovitý napětí	V AC/DC	250/30	—
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	drát
	mm <sup>2</sup>	—	—
	AWG	1,5	1,5
		16	16



**přepěťové ochrany typu 2  
pro 3-fázové AC sítě (230/400 v)  
bez ztrátového proudu**

- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným indukovaným přepětím nebo napěťovými špičkami
- instalace na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2 nebo vyšší
- kombinace varistoru a jiskřičtě zajišťuje:
  - vysoké svodové proudy
  - odstranění ztrátového proudu
  - odstranění následného proudu
- nepatrné zbytkové napětí
- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení): funkce / porucha
- výmenné moduly
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.44.8.275.1020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TT- a TN-S sítě (s N), varistor mezi L1, L2, L3-N a jiskřičtě mezi N-PE

**7P.45.8.275.1020** SPD Typ 2, pro 3-fázové TN-C sítě (s N), varistor a jiskřičtě mezi L1-, L2-, L3-N a varistor a jiskřičtě mezi N-PE

7P44 / 7P45  
šroubové svorky




rozměry na straně 21

**NEW 7P.44.8.275.1020**




- SPD Typ 2
- kombinace 3 varistorů a zapouzdřených jiskřičtě a 1 zapouzdřeného jiskřičtě
- výmenné moduly
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistor/jiskřičtě

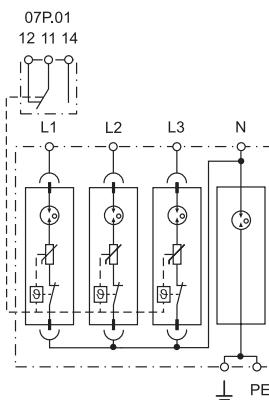

**NEW 7P.45.8.275.1020**



- SPD Typ 2
- kombinace 4 varistorů a zapouzdřených jiskřičtě
- výmenné moduly
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistor/jiskřičtě

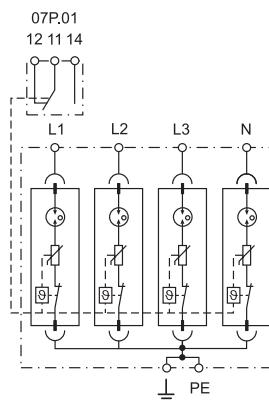
**E**
**Technické údaje**

	L-N	N-PE	L, N-PE
Jmenovité napětí ( $U_N$ ) V AC	230	—	230
Max. provozní napětí ( $U_C$ ) V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub>	275	255/—	275
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) kA	20	20	20
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) kA	25	40	25
Napěťová ochranná hladina $U_P$ kV	1,2	1,5	1,2
Zhášecí schopnost následného proudu $I_{ff}$	bez následného proudu	100	bez následného proudu
Proud ochranným vodičem $\mu$ A	< 4		< 4
Přechodné přepětí - $U_{TOV}$ (120 min), L-N) AC	440	—	440
Přechodné napětí UTOV (5 s, L-N) V AC	335	—	335
Přechodné napětí UTOV (200 ms, N-PE) V AC	—	1200	—
Doba odezvy $t_a$ ns	100	100	100
Zkratová odolnost při max. předjištění kA <sub>eff</sub>	35	—	35
Max. předjištění, nadproudová ochrana, gL/gG A	125	—	125
Náhradní moduly	7P40.8.275.0020	7P40.1.000.0020	7P40.8.275.0020

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty	°C	-40...+80
Krytí		IP20

Max. průřez přívodů	drát		lanko	
	mm <sup>2</sup>	AWG	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
Délka odizolování	mm		1 x 17...1 x 2	1 x 17...1 x 4
Utahovací moment	Nm			12

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků	1P		—		1P	
	A <sub>AC</sub> /A <sub>DC</sub>	0,5/0,1	—	—	0,5/0,1	—
Jmenovitý proud	250/30		—		250/30	
Max. průřez přívodů (07P.01)	drát	lanko	—	—	drát	lanko
	mm <sup>2</sup>	AWG	1,5	1,5	1,5	1,5
	16	16	—	—	16	16

**Schválení zkušeben** (podrobnosti na vyžádání)



**přepěťové ochrany typu 2  
pro fotovoltaiku**

- ochrana DC-vstupů (od 420 V do 1500 V) střídacích fotovoltaických zařízení
- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným průmyslovými zařízeními, úderem blesku nebo napěťovými špičkami

**7P.26.9.420.1020** SPD Typ 2,  $U_{CPV} = 420 \text{ V DC}$

**7P.23.9.750.x020** SPD Typ 2,  $U_{CPV} = 750 \text{ V DC}$

**7P.23.9.500.1015** SPD Typ 2,  $U_{CPV} = 1500 \text{ V DC}$

- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení podle provedení)
- výmenné moduly varistoru a jiskřítě
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715

7P.23.9 / 7P.26

šroubové svorky



**7P.26.9.420.1020**



- SPD Typ 2 pro fotovoltaiku do 420 V DC
- kombinace varistoru a jiskřítě
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.23.9.750.x020**






- SPD Typ 2 pro fotovoltaiku do 750 V DC
- výmenný modul varistoru
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.23.9.500.1015**



- SPD Typ 2 pro fotovoltaiku do 1500 V DC
- výmenný modul varistoru
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

rozměry na straně 20, 21

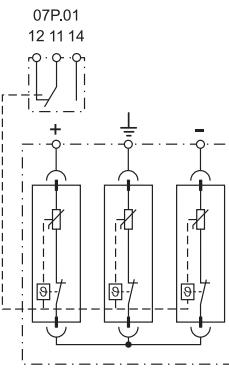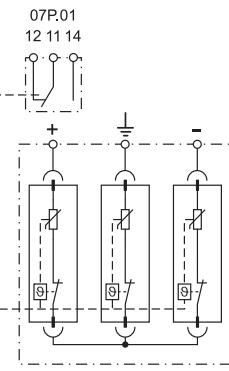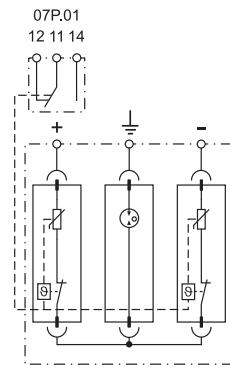

Technické údaje	varistor modul	jiskřítě modul	varistor modul	varistor modul
Max. trvalé napětí $U_{CPV}$ V DC	420		750	1500
Max. trvalé napětí na modul $U_{CPV}$ V DC	375	420	375	750
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu\text{s}$ ) kA	20	20	20	15
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 $\mu\text{s}$ ) kA	40	40	40	30
Napěťová ochranná hladina na modul $U_p$ kV	1,8	1,5	1,8	3,2
Hladina $U_p$ (+ → -)/(+/- → PE) kV		3,6/1,5	3,6/3,6	6,4/6,4
Zbytkový proud (+ → -)/(+/- → PE) $\mu\text{A}$		< 1	< 5	< 5
Doba odezvy $t_A$ ns	25	100	25	25
Zatížitelnost zkratovým proudem $I_{SCPV}$ A	63	—	1000	1000
Náhradní moduly	7P.20.9.375.0020	—	7P.20.9.375.0020	7P.20.9.750.0015

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty	°C	-40...+80		
Krytí		IP 20		
Max. průřez přívodů		drát		
	mm <sup>2</sup>	1 x 1...1 x 35		
	AWG	1 x 17...1 x 2		
Délka odizolování	mm	14		
Utahovací moment	Nm	3		

**Technické údaje dálkové signalizace**

Počet kontaků		1P		1P		1P
Jmenovitý proud	A AC/DC	0,5/0,1		0,5/0,1		0,5/0,1
Jmenovité napětí	V AC/DC	250/30		250/30		250/30
Max. průřez přívodů (07P.01)		drát	lanko	drát	lanko	drát
	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	AWG	16	16	16	16	16
Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)		 				

**přepěťové ochrany typu 1+2 a typu 2 pro fotovoltaiku**

- ochrana DC-vstupů (1020 V) střídačů fotovoltaických zařízení
- ochrana přístrojů před přepětím způsobeným průmyslovými zařízeními (Typ 1+2 a Typ 2) nebo úderem blesku (Typ 1+2)

**7P.26.9.000.x015** SPD Typ 2,  $U_{CPV} = 1020 \text{ V DC}$ 
**7P.23.9.000.x015** SPD Typ 2,  $U_{CPV} = 1020 \text{ V DC}$ 
**7P.03.9.000.1012** SPD Typ 1+2,  $U_{CPV} = 1000 \text{ V DC}$ 

- mechanická indikace poruchy varistoru červeným terčem v okénku krytu
- zpětná signalizace pomocí zástrčky 07P.01 (součást balení podle provedení)
- výmenné moduly varistoru
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35)

**7P.26.9.000.x015**


- SPD Typ 2 pro fotovoltaiku do 1020 V DC
- kombinace varistoru a jiskřítě
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.23.9.000.x015**


- SPD Typ 2 pro fotovoltaiku do 1020 V DC
- výmenné moduly varistoru
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

**7P.03.9.000.1012**





- SPD Typ 1+2 pro fotovoltaiku do 1000 V DC
- výmenné moduly varistoru
- mechanická a zpětná signalizace stavu varistoru

7P.23.9 / 7P.26 / 7P.03

šroubově svorky



rozměry na straně 19, 21

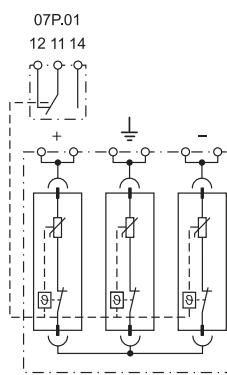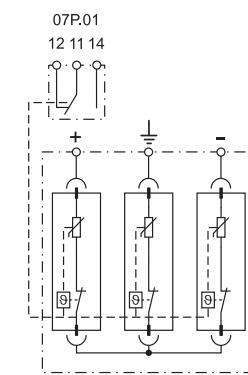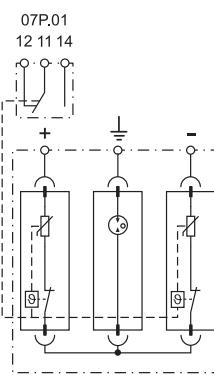

Technické údaje	varistor modul	jiskřítě modul	varistor modul	varistor modul
Max. trvalé napětí $U_{CPV}$ V DC		1020	1020	1000
Max. trvalé napětí na modul $U_{CPV}$ V DC	510	1020	510	500
Bleskový proud modulu $I_{mp}(10/350 \mu\text{s})$ kA	—	—	—	12,5
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n(8/20 \mu\text{s})$ kA	15	15	15	30
Max. impulsní svodový proud $I_{max}(8/20 \mu\text{s})$ kA	30	30	30	60
Napěťová ochranná hladina na modul $U_p$ kV	2	2,5	2	1,8
Hladina $U_p (+ \rightarrow -)/(+/- \rightarrow PE)$ kV		4/2,5	4/4	3,6/3,6
Zbytkový proud ( $+ \rightarrow -)/(+/- \rightarrow PE)$ $\mu\text{A}$		< 1	< 5	< 5
Doba odezvy $t_A$ ns	25	100	25	25
Zatížitelnost zkratovým proudem $I_{SCPV}$ A	1000	—	1000	1000
Náhradní moduly	7P.20.9.500.0015	7P.20.1.1000.9015	7P.20.9.500.0015	7P.00.9.500.0012
Další údaje				
Rozsah pracovní teploty	°C		-40...+80	
Krytí			IP 20	
Max. průřez přívodů	mm <sup>2</sup>	drát	lanko	drát
		1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25	1 x 2,5...1 x 50
	AWG	1 x 17...1 x 2	1 x 17...1 x 4	1 x 13...1 x 1
Délka odizolování	mm		14	9
Utahovací moment	Nm		3	4
Technické údaje dálkové signalizace				
Počet kontaků		1P	1P	1P
Jmenovitý proud	A AC/DC	0,5/0,1	0,5/0,1	0,5/0,1
Jmenovité napětí	V AC/DC	250/30	250/30	250/30
Max. průřez přívodů (07P.01)	mm <sup>2</sup>	drát	lanko	drát
		1,5	1,5	1,5
	AWG	16	16	16
Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)				

**přepěťové ochrany typu 3 pro TT-  
a TN-S-sítě, 1-fázové pro zásuvky  
a kabelové žlaby**

- ochrana elektrických a elektronických přístrojů citlivých na přepěťové pulsy
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012

**7P.31.8.275.0005**

- 1-pólová ochrana L-N
- krytí IP65
- LED signalizace poruchy varistoru
- 2 přívody délky 150 mm

**7P.32.8.275.0005**

- kombinace varistoru a jiskřičtě
- varistor i jiskřičtě s velmi nízkou ochrannou hladinou  $U_p$
- krytí IP65
- 3 přívody délky 150 mm

**NEW 7P.31.8.275.0005**



**NEW 7P.32.8.275.0005**



• SPD Typ 3

- použitelné jako ochrana LED svítidel
- LED signalizace výpadku varistoru
- krytí IP65

• SPD Typ 3

- použitelné jako ochrana LED svítidel
- LED signalizace výpadku varistoru
- krytí IP65

\* viz diagram L7P na straně 26  
rozměry na straně 22

**Technické údaje**

Jmenovité napětí $U_N$	V AC	230	230
Max. trvalé napětí $U_c$	V AC	275	275
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s), L-N, L(N)-PE	kA	5/—	5/5
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s), L-N, N-PE	kA	10/—	10/10
Kombinovaný impuls $U_{OC}$ L-N, L(N)-PE	kV	10/—	10/10
Ochranná hladina $U_P$ , L-N, L(N)-PE	kV	1,6/—	1,65/1,5
Doba odezvy $t_A$ L-N, L(N)-PE	ns	25/—	25/100
Zkratová odolnost při max. předjištění $I_{SSCR}$	kA <sub>eff</sub>	1,5	1,5
Max. předjištění, nadproudová ochrana gL/gG		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	16 A gL/gG, B16 A, C10 A

**Další údaje**

Teplota okolí	°C	-25...+80	-25...+80
Krytí		IP 65	IP 65
<b>Schválení zkušeben</b> (podrobnosti na vyžádání)			

**přepěťové ochrany typu 3 pro TT- a TN-S-sítě,  
1-fázové pro zásuvky, kabelové žlaby  
nebo na DIN-lištu**

- ochrana elektrických a elektronických přístrojů citlivých na přepěťové pulsy
- kombinace varistoru a jiskřiče
- odpovídá ČSN EN 61643-11:2012

**7P.36.8.275.2003**

- ochrana pro AC zásuvky
  - varistor i jiskřiče s velmi nízkou ochrannou hladinou  $U_p$
  - 3 přívody délky 150 mm
- 7P.37.8.275.1003**
- varistor i jiskřiče s velmi nízkou ochrannou hladinou  $U_p$
  - spínač zátěže do 16 A
  - na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35
  - šířka 17,5 mm

**7P.32.8.275.2003**





- SPD Typ 3
- Y-připojení: varistor mezi L-N a jiskřiče mezi N-PE
- akustický signál při poruše varistoru a zkušební tlačítko pro stav SPD

**7P.37.8.275.1003**



- SPD Typ 3
- varistor a jiskřiče pro ochranu zátěží do 16 A
- LED signalizace a zpětná signalizace stavu varistoru



\* viz diagram L7P na straně 26  
rozměry na straně 22

**Technické údaje**

Jmenovité napětí $U_N$	V AC	230	230
Max. provozní napětí $U_C$	V AC	275	275
Max. zatěžovací proud $I_L$	A	—	16
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_h$ (8/20 $\mu$ s) L-N, L(N)-PE	kA	3/3	3/3
Kombinovaný impuls $U_{OC}$ L-N, L(N)-PE	kV	6/6	6/6
Ochranná hladina $U_p$ L-N, L(N)-PE	kV	1,65/1,5	1/1,5
Doba odezvy $t_a$ L-N, L(N)-PE	ns	25/100	25/100
Zkratová odolnost při max. předjištění	kA <sub>eff</sub>	1,5	5
Max. předjištění, nadproudová ochrana B16, gG	A	16 A gL/gG, B16A, C10A	16 A gL/gG, B16A, C16A

**Další údaje**

Rozsah pracovní teploty	°C	-20...+70	-25...+70*
Krytí		IP 20	IP 20
Max. průřez přívodů		—	drát lanko
	mm <sup>2</sup>	—	0,5...6 0,5...4
	AWG	—	20...10 20...12
Délka odizolování	mm	—	9
Utahovací moment	Nm	—	0,8

**Zpětné hlášení stavu**

Počet kontaků		—	1P
Jmenovitý proud	A AC	—	0,5
Jmenovitý napětí	V AC	—	230
Max. spínaný proud: 30/110 V	A	—	2/0,3
Min. spínaný výkon	mW (V/mA)	—	10 (5/5)
Materiál kontaktů		—	AgNi + Au

**Schválení zkušeben** (podrobnosti na vyžádání)



**přepěťové ochrany typu 2+3  
z hrubé a citlivé ochrany 2-vodičových  
telekomunikačních a signálních zařízení**

- ochrana 2-vodičových telekomunikačních a datových vedení při zachování zastínění
- citlivá ochrana při přepětích vodič-PE a vodič-vodič
- odpovídá ČSN EN 61643-21+A1,A2:2013, EN/IEC 61643-21+A1,A2:2012 C2,C3
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**7P.62.9.009.0485**

- ochrana datových vedení RS485 od střídače, PLC, elektroměrů a od dalších rozhraní

**7P.62.9.036.0005**

- ochrana požárních signalizací, telekomunikačních rozhraní a 2-vodičových datových vedení

**NEW**

**7P.62.9.009.0485**





- SPD Typ 2+3
- ochrana datových vedení RS485, telekomunikačních a jiných sběrnic

**NEW**

**7P.62.9.036.0005**



- SPD Typ 2+3
- ochrana požárních signalizací, telekomunikačních a jiných sběrnic



rozměry na straně 22

**Technické údaje**

Jmenovité napětí $U_N$	V DC	6	24
Max. trvalé napětí $U_c$	V DC	8,5	36
Jmenovitý proud $I_L$	A	0,5	0,5
C2 Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) žíla-žíla	kA	5	5
C2 Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) žíla-PE	kA	10	10
C2 Ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ ) žíla-žíla	V	18	50
C2 Ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ ) žíla-PE	V	30	65
C3 Ochranná hladina $U_p$ (při 1 kV/ $\mu$ s) žíla-žíla	V	12	45
C3 Ochranná hladina $U_p$ (při 1 kV/ $\mu$ s) žíla-PE	V	15	45
Doba odezvy žíla-žíla / žíla-PE $t_A$	ns	1/1	1
Sériová impedance pro žílu ( $R$ )	$\Omega$	1,6	1,6
Prahová frekvence žíla-žíla ( $f$ )	MHz	1	4

**Další údaje**

Teplota okolí	°C	-40...+70		-40...+70	
Krytí		IP 20		IP 20	
Max. průřez přívodů	mm <sup>2</sup>	drát	lanko	drát	lanko
		4	2,5	4	2,5
	AWG	12	14	12	14




**přepěťové ochrany pro datová vedení  
Ethernet kat.6**

- ochrana Ethernet, POE (Power over Ethernet) a datových vedení do 250 MHz
- ochrana všech vodičových párů při minimálním útlumu
- AI kryt a stíněné zásuvky RJ45
- příslušenství (v balení) pro instalaci v blízkosti chráněných přístrojů mezi LPZ 2 a LPZ 3
- odpovídá ČSN EN 61643-21
- na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

**NEW****7P.68.9.060.0600**

- pro Ethernet kabel kategorie 6 (60 V)
- stíněná zásuvka RJ45

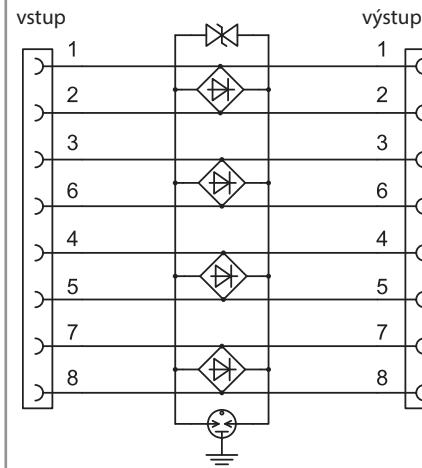

rozměry na straně 22

**Technické údaje**


Jmenovité napětí $U_N$	V DC	48
Max. trvalé napětí $U_C$	V DC	60
Jmenovitý proud $I_L$	mA	500
C2 Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) žila-PE	kA	1,6
C2 Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 $\mu$ s) žila-žila	A	200
Ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ , C2) žila-žila	V	40
Ochranná hladina $U_p$ (při $I_n$ , C2) žila-PE	V	350
Ochranná hladina $U_p$ (1 kV/ $\mu$ s (C3) žila-žila	V	65
Vložený útlum při 250MHz	dB	< 2
Doba odezvy $t_A$	ns	1
<b>Další údaje</b>		
Teplota okolí	°C	-40...+80
Krytí		IP 20
Připojení (vstup - výstup)		zásuvka RJ45 -zásuvka RJ45 (stíněná)
<b>Schválení zkušeben</b> (podrobnosti na vyžádání)		

## Objednací kód

Příklad: řada 7P, přepěťová ochrana typ 2 pro 1-fázové sítě ( $U_C=275\text{ V}$ ), varistor + zapouzdřené jiskřiště, kontakt zpětné signalizace,  $I_n = 20\text{ kA}$

<b>7</b>	<b>P</b>	<b>.</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>.</b>	<b>8</b>	<b>.</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
řada															
typ															<b>svodový proud</b>
0 = kombinovaný typ 1+2 s vysokou vybíjecí schopností															100 = 100 kA (limp typ 1) jen u 7P.09, N-PE, jiskřiště u 7P.04
1 = kombinovaný typ 1+2 s nízkou ochrannou hladinou															050 = 50 kA (limp typ 1), N-PE, jiskřiště u 7P.02
2 = přepěťová ochrana typ 2															025 = 25 kA (limp typ 1+2)
3 = přepěťová ochrana typ 3															020 = 20 kA ( $I_n$ , typ 2)
4 = přepěťová ochrana typ 2 bez ztrátového proudu															015 = 15 kA ( $I_n$ , typ 2)
6 = přepěťová ochrana pro datová vedení															012 = 12,5 kA (limp, typ 1+2)
provedení															003 = 3 kA ( $I_n$ u $U$ jen u 7P.36 a 7P.37)
1 = 1-fázová (1 varistor)															005 = 5 kA ( $I_n$ u $U$ jen u 7P.32 a 7P.62)
2 = 1-fázová (1 varistor + 1 jiskřiště), chráněné přívody (u 7P.62)															485 = Modbus protokol RS 485 (datová vedení)
2 = 2-drátové vedení u 7P.62															600 = Ethernet, kat. 6 (datová vedení)
3 = 3-fázová (3 varistory)															
4 = 3-fázová (3 varistory + 1 jiskřiště)															
5 = 3-fázová (4 varistory)															
6 = 2 varistory + 1 jiskřiště															
6 = 1 varistor + 1 jiskřiště u 7P.36															
7 = 1-fázová (2 varistory), typ 2 (7P.27)															
7 = 1-fázová (1 varistor + 1 jiskřiště), typ 3 (7P.37)															
8 = pro datová vedení (7P.68)															
9 = jiskřiště pro N-PE pro 3-fázové sítě															
0 = náhradní modul															
Napájení															<b>kontakt zpětné signalizace</b>
1 = jiskřiště mezi N-PE (jen u výměnných modulů jiskřiště a u 7P.09)															0 = bez zpětné signalizace (některé typy 2 a pro datová vedení)
8 = AC (50/60 Hz)															1 = zpětná signalizace stavu
9 = DC (fotovoltaické aplikace a datová vedení)															2 = akustická signalizace poruchy
jmenovité napětí															
000 = přívod N+PE pro jiskřiště															
009 = 8,5 V DC max. ( $U_c$ ), datová vedení															
036 = 36 V DC max. ( $U_c$ ), datová vedení															
060 = 60 V DC max. ( $U_c$ ), datová vedení															
075 = 75 V AC max.															
130 = 130 V AC max.															
440 = 440 V AC max. ( $U_c$ ) pro typ 2 (u $U_N = 400\text{ V AC}$ )															
275 = 275 V AC max. ( $U_c$ ) pro typ 1+2 s nízkou ochrannou hladinou, typ 2 ( $U_c$ ), (u $U_N = 230\text{-}240\text{ V AC}$ ) a typ 3															
260 = 260 V AC max. ( $U_c$ ) pro typ 1+2 (u $U_N = 230\text{-}240\text{ V AC}$ )															
255 = 255 V AC max. ( $U_c$ ) pro typ 1, N+PE (7P.09)															
Napájení - u fotovoltaiky $U_{CPV} \geq, 2 U_{oc} STC$															
000 = 1000 V DC $U_{CPV}$ pro typ 1+2 (7P.03:9)															
1020 V DC $U_{CPV}$ pro typ 2 (7P.23:9, 7P.26:9)															
420 = 420 V DC $U_{CPV}$															
500 = 1500 V DC $U_{CPV}$															
750 = 750 V DC $U_{CPV}$															

## Montáž v převrácené poloze

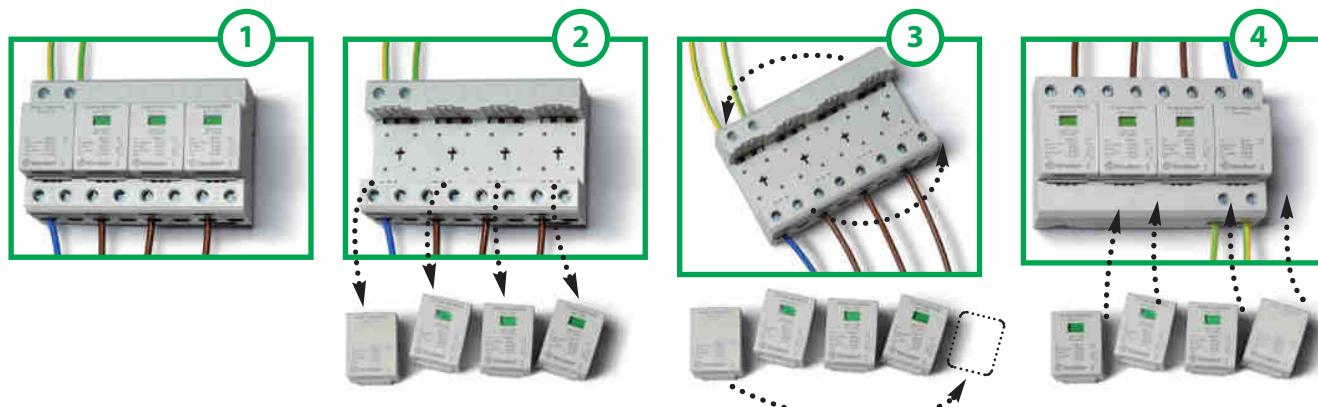

**Náhradní moduly**

varistor a jiskřítě	7P.00.8.260.0025	7P.00.9.500.0012	7P.00.1.000.0050	7P.00.1.000.0100
Max. provozní napětí $U_C/U_{CPV}$	V AC/DC	260/—	—/500	255/—
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 µs)	kA	25	12,5	50
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	30	30	50
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	60	60	100
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,5	1,8	1,5
Zbytkový proud ochranným vodičem (při 253 V AC) $I_{pe}$	uA	< 4	< 4	< 4
Doba odezvy $t_A$	ns	100	25	100
Max. nadproudová ochrana, gL/gG	A	250	—	—



varistor a jiskřítě	7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025
	varistor	jiskřítě
Max. provozní napětí $U_C$	V AC/DC	275/350
Bleskový proud $I_{imp}$ (10/350 µs)	kA	12,5
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	30
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	60
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,2
Doba odezvy $t_A$	ns	25
Max. nadproudová ochrana, gL/gG	A	160

E



varistor	7P.20.8.075.0015	7P.20.8.130.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.440.0020	7P.20.8.440.0020
	varistor	varistor	varistor	varistor	varistor + jiskřítě
Max. provozní napětí $U_C$	V AC/DC	75/100	130/170	275/350	440/585
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	15	15	20	20
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	40	40	40	25
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	0,4	0,6	1,2	1,5
Doba odezvy $t_A$	ns	25	25	25	100
Max. nadproudová ochrana, gL/gG	A	160	160	160	160



varistor	7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015
	varistor	varistor	varistor
Max. provozní napětí $U_C/U_{CPV}$	V AC/DC	—/375	—/510
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	20	15
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	40	30
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,8	2
Doba odezvy $t_A$	ns	25	25
Max. nadproudová ochrana, gL/gG	A	—	—




jiskřítě	7P.20.1.000.0020	7P.20.1.000.9015	7P.40.1.000.0020
	jiskřítě	jiskřítě	jiskřítě
Max. provozní napětí $U_C/U_{CPV}$	V AC/DC	255/—	—/1020
Jmenovitý impulsní svodový proud $I_n$ (8/20 µs)	kA	20	15
Max. impulsní svodový proud $I_{max}$ (8/20 µs)	kA	40	30
Napěťová ochranná hladina $U_p$	kV	1,5	2,5
Doba odezvy $t_A$	ns	100	100
Max. nadproudová ochrana, gL/gG	A	—	—

**Dočasné přepětí  $U_{TOV}$** 


		7P.32, 7P.36, 7P.37
Dočasné přepětí $U_{TOV}$ (5 s, L-N)	V	335
Dočasné přepětí $U_{TOV}$ (5 s, L-PE)	V	400
Dočasné přepětí $U_{TOV}$ (200 ms, L-PE)	V	1430

## Rozměry


Typ 7P.09  
šroubové svorky

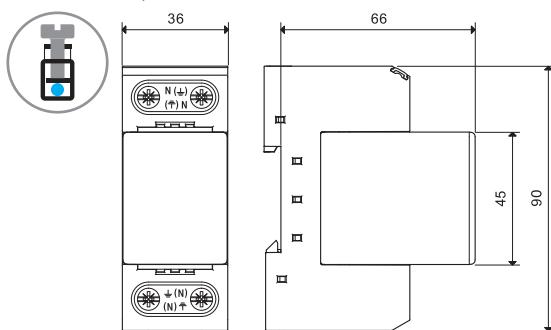


Typ 7P.01  
šroubovové svorky

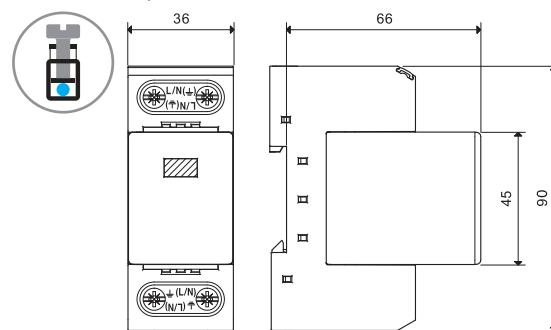


Typ 7P.02  
šroubovové svorky

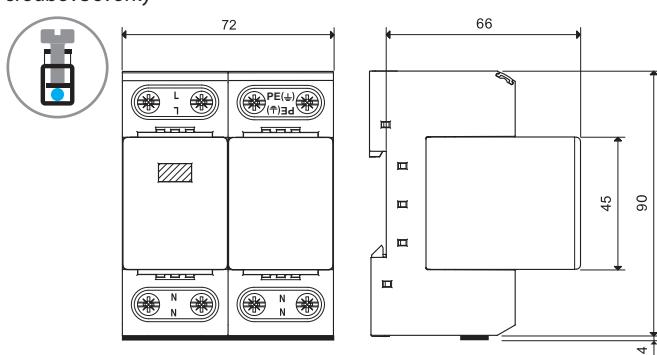

Typ 7P.03  
šroubovové svorky

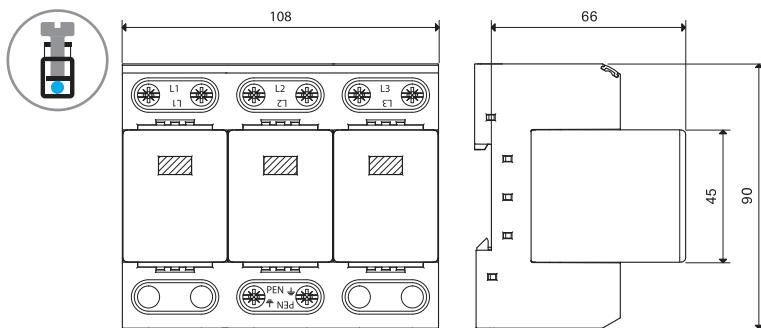


Typ 7P.04  
šroubovové svorky

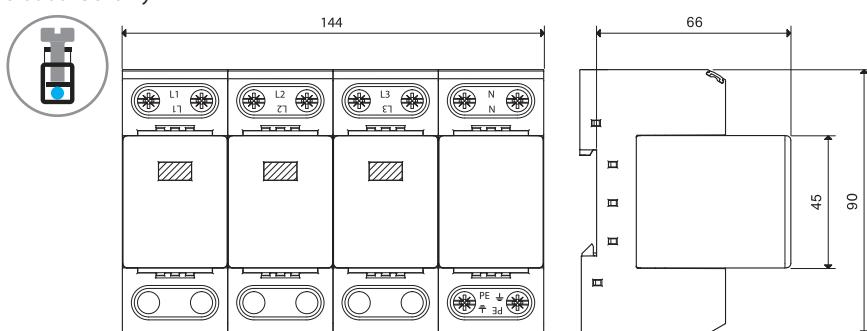


**Rozměry**

Typ 7P.05  
šroubové svorky

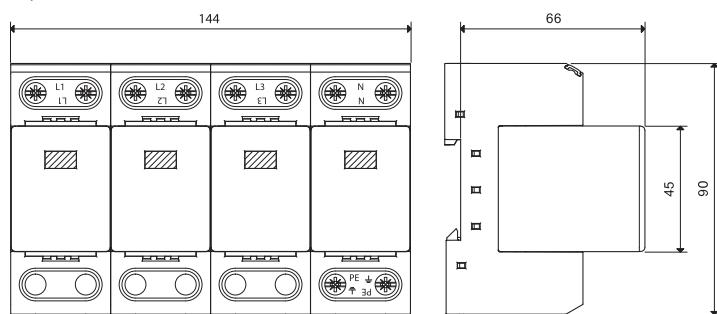


Typ 7P.12  
šroubové svorky

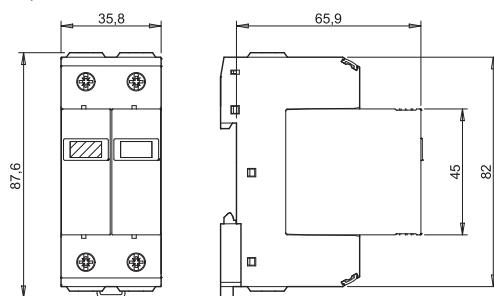


Typ 7P.13  
šroubové svorky



Typ 7P.13  
šroubové svorky

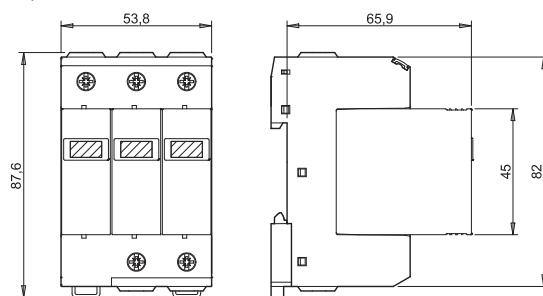


Typ 7P.14  
šroubové svorky

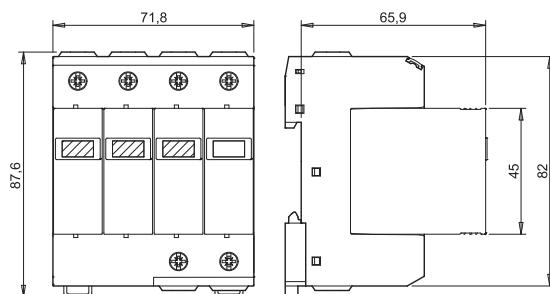


Typ 7P.15  
šroubové svorky


Typ 7P.15  
šroubové svorky

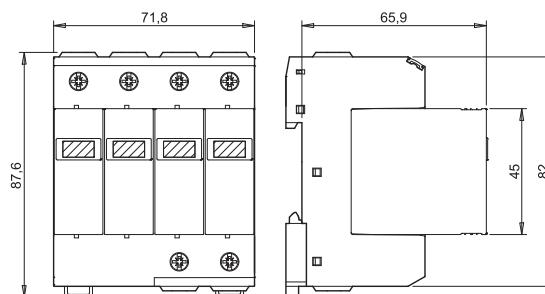

Typ 7P.21  
šroubové svorky


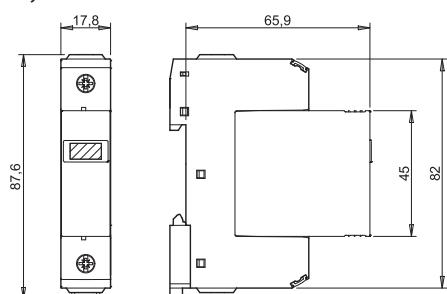


Typ 7P.22 / 7P.27 / 7P.42  
šroubové svorky


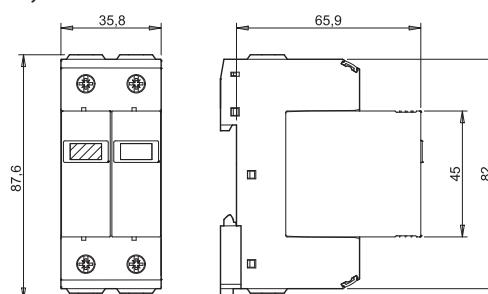


## Rozměry



Typ 7P.23.8/ 7P.43  
šroubové svorky

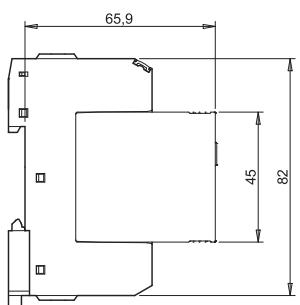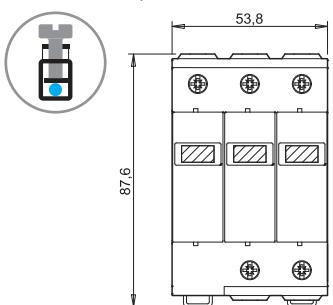



Typ 7P.24/ 7P.44  
šroubové svorky

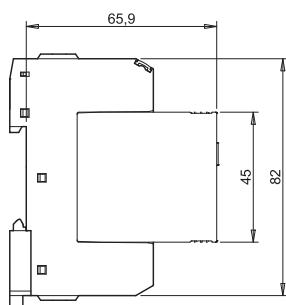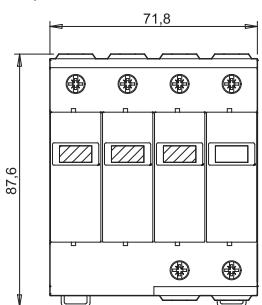



Typ 7P.23.9  
šroubové svorky

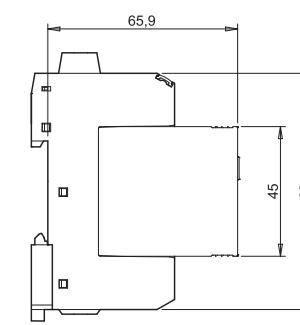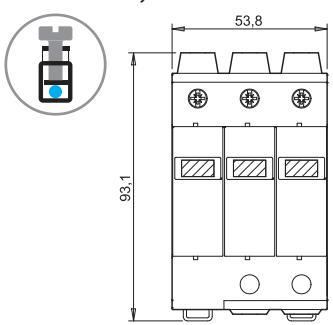



Typ 7P.25/ /7P.45  
šroubové svorky

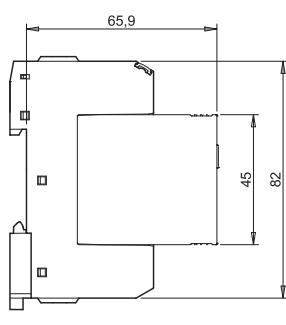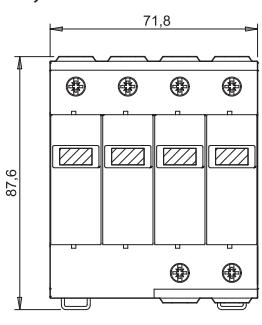



Typ 7P.26.9.000.1015  
šroubové svorky

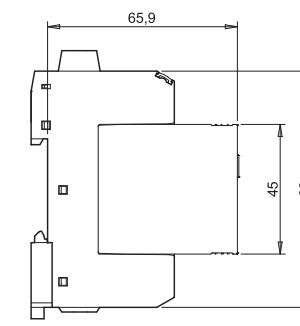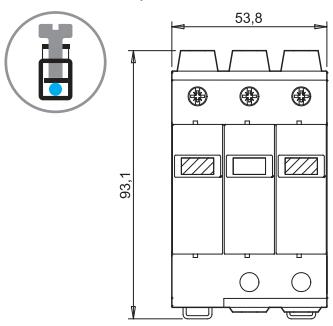



Typ 7P.26.9.420.1020  
šroubové svorky

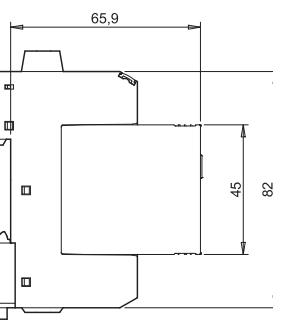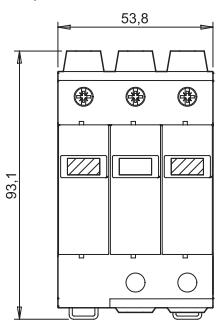

Typ 7P.23.9.000.6020  
šroubové svorky

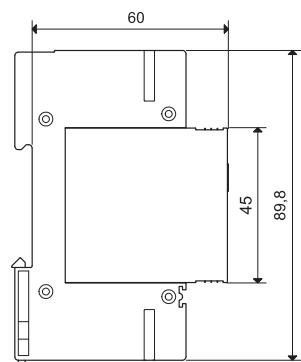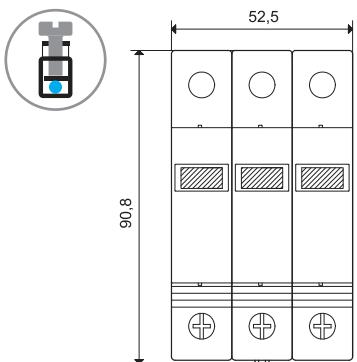


Typ 7P.37.8.275.1003  
šroubové svorky

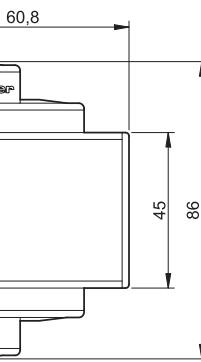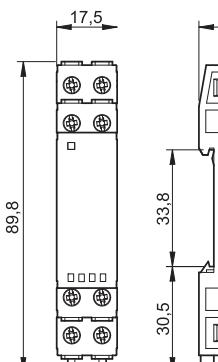

**Rozměry**


Typ 7P.68.9.060.0600  
RJ45 zásuvka

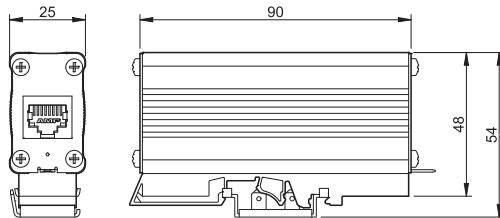


Typ 7P.62.9.036.0005/7P.62.9.009.0485  
šroubovové svorky




E

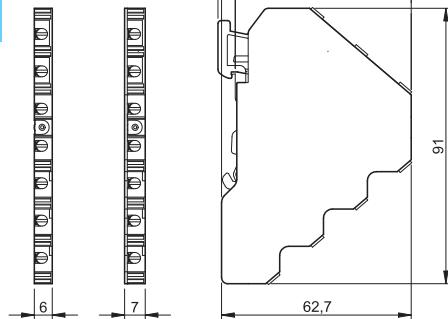


Typ 7P.36.8.275.2003  
3 přívody, délka 150mm

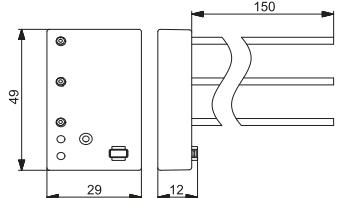


Typ 7P.31.8.275.0005/7P.32.8.275.0005  
2 nebo 3 přívody, délka 150mm





Typ 7P.00  
nahradní modul



Typ 7P.10/20  
nahradní modul



Typ 07P.01  
zástrčka (v balení)




## Schéma zapojení v AC sítí

**Typické V-zapojení kombinované přepěťové ochrany typ 1+2 v síti 230/400 V s N a PE vodičem (5-vodičový systém, síť TN-S a TT).**

V-zapojení je dovoleno s předjištěním  $\leq 125\text{ A}$ . Přednost V-zapojení spočívá v tom, že koncová zařazení E/I při výskytu přepětí nebudou vyžadovat pokles napětí na přívodech k SPD.

Viz technické vysvětlivky k bleskovým a přepěťovým ochranám.


(PAS = přípojnice hlavního pospojování)

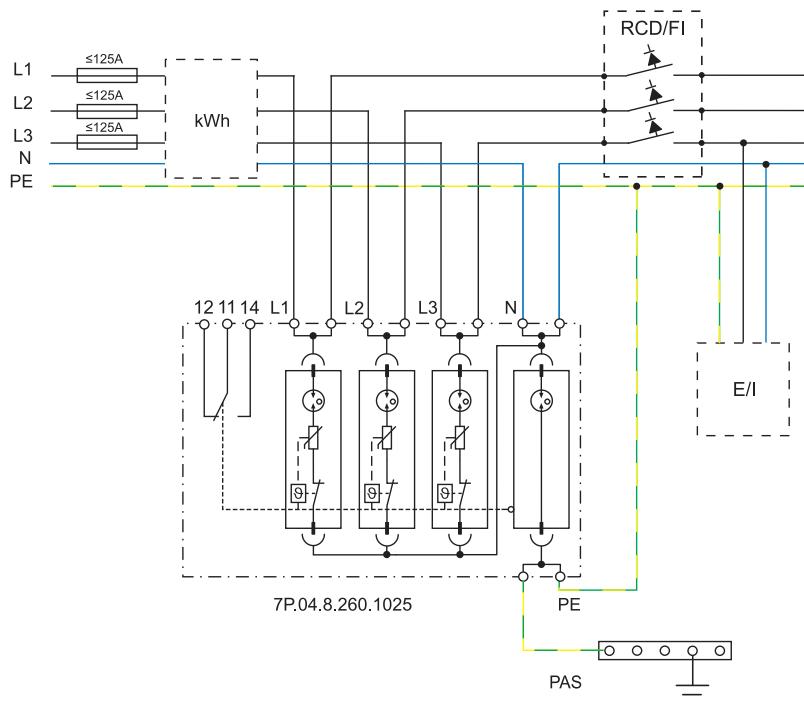

**Typické zapojení kombinované přepěťové ochrany typ 2 v síti 230/400 V s N a PE vodičem (5-vodičový systém, síť TN-S a TT).**

Vzhledem k tomu, že mezi N a PE leží jiskřiště, je uspořádání celkově vhodné před hlavním jističem nebo s dále připojeným podružným rozvaděčem s kombinovaným jističem s proudovým chráničem nebo s proudovým chráničem.

(PAS = přípojnice hlavního pospojování)

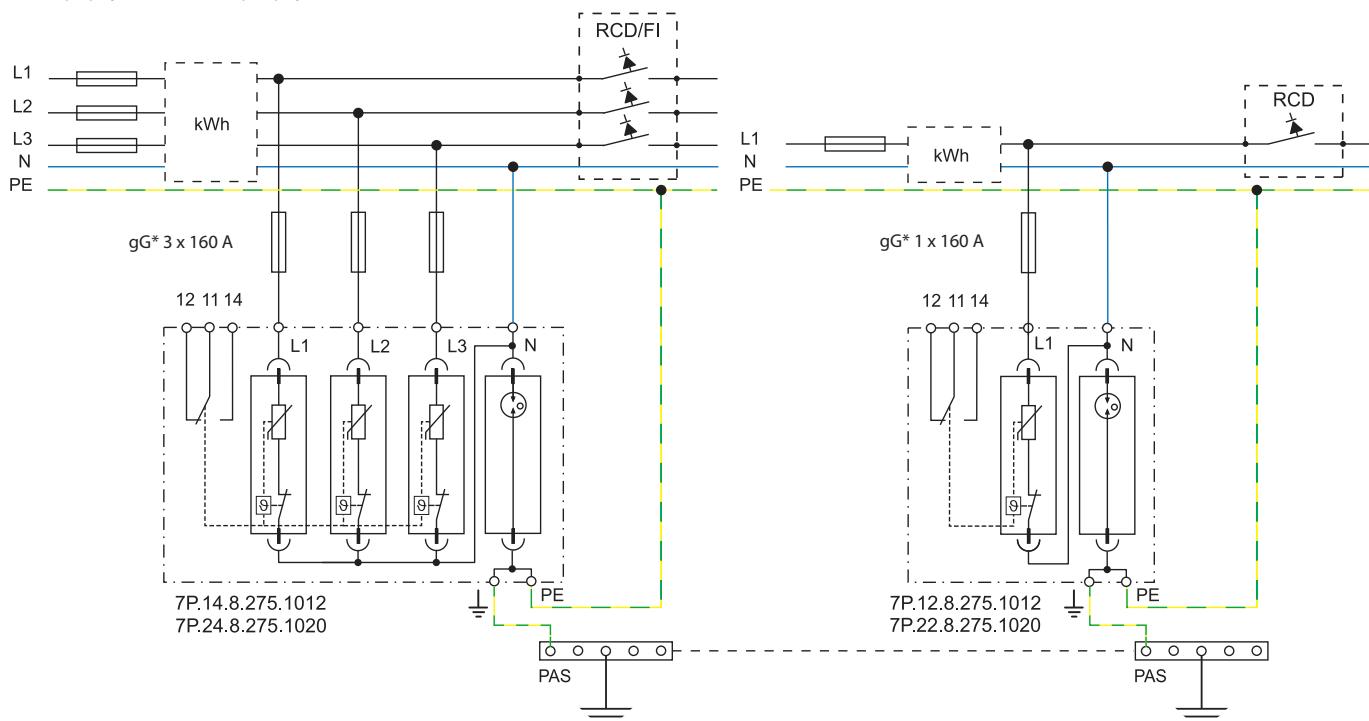


\* gG = charakteristika jističů pro jištění vedení je nutná, když předjištění (před elektroměrem) je větší než 160 A.

**Typické zapojení přepěťové ochrany typ 2 v síti 230/400 V s PEN vodičem (4-vodičový systém, PE a N společné).**

V takové síti není proudový chránič s jističem nebo proudový chránič možné použít. Když se vodič PEN rozdělí na N a PE a nespojí se opět, jedná se od rozdělení PEN na N a PE o 3/5-vodičovou síť (viz předcházející stránka). (PAS = Potential Ausgleich schiene).


(PAS = přípojnice hlavního pospojování)

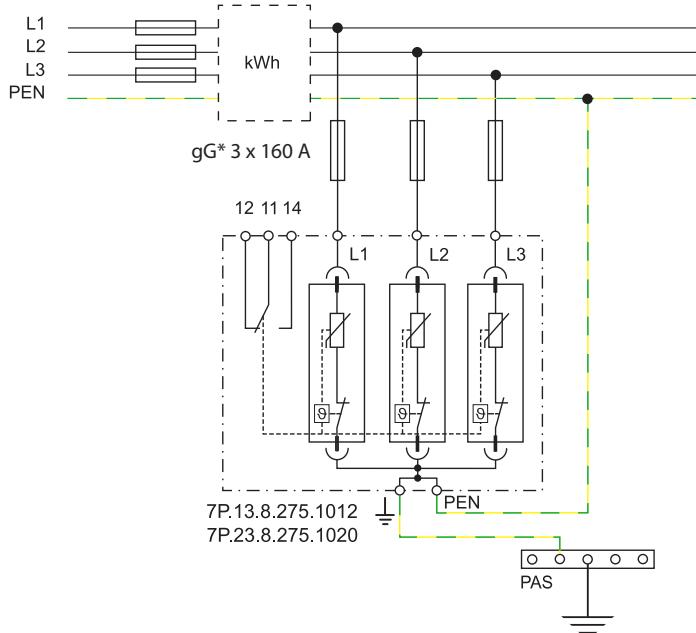

\* gG = charakteristika jističů pro jištění vedení je nutná, když předjištění (před elektroměrem) je větší než 160 A.

**Příklad zapojení přepěťové ochrany typu 3**


1-fázové TT- nebo TN-sítě  
montáž do krabice

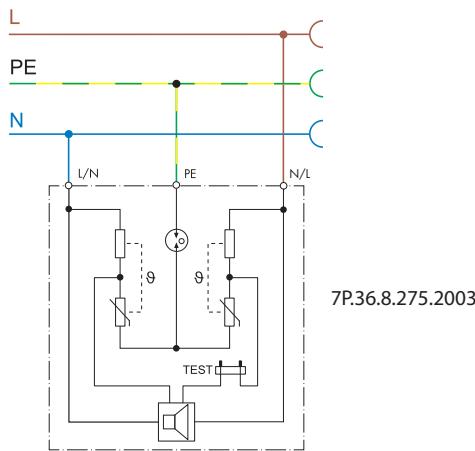

### Typické zapojení přepěťové ochrany typ 3 v síti 230 V (3-vodičový systém, TN-S a TT síť)

Po vypnutí přepěťové ochrany 7P.37 odpojí stykač 22.32 zařízení od sítě.



Rozpojením kontaktů 11-12 se bude do PCL signalizovat, že přepěťová ochrana již dále neexistuje.

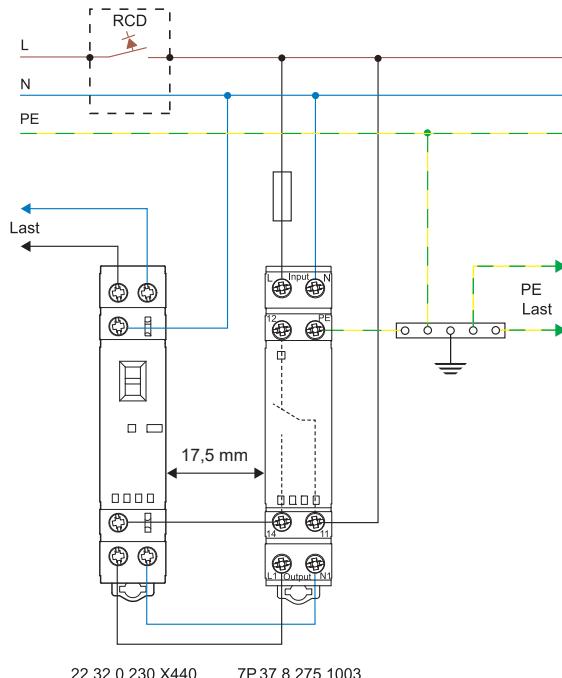

22.32.0.230.X440

7P.37.8.275.1003

Při proudu chráněným přístrojem >16 A se 7P.37 pripojuje paralelně a jistí se F2 = 16 A.

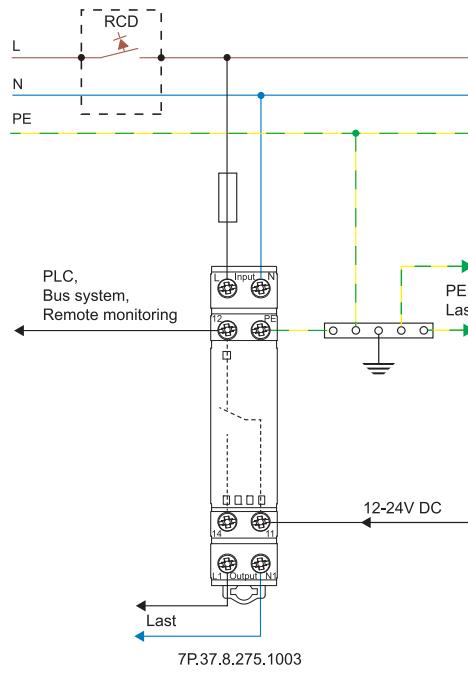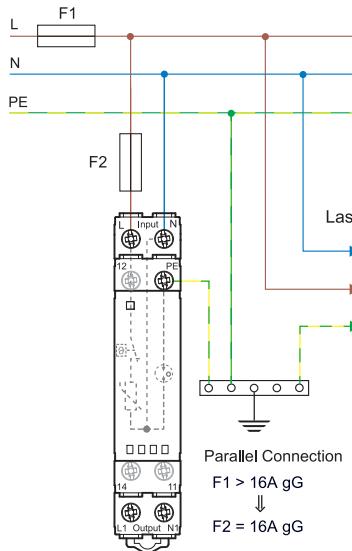

7P.37.8.275.1003

### Funkce 7P.37


**LED signálizace na čelní straně a zpětné hlášení na kontaktech 11-12-14 při výpadku varistoru**

SPD	OK	DEFECT
$U_N$	Blue	Red
LED	Red	White
11-12	Blue	Blue
11-14	Blue	Blue


## L7P Redukční křivka - Typ 7P.37.8.275.1003

trvalý proud v závislosti na teplotě okolí

(A)

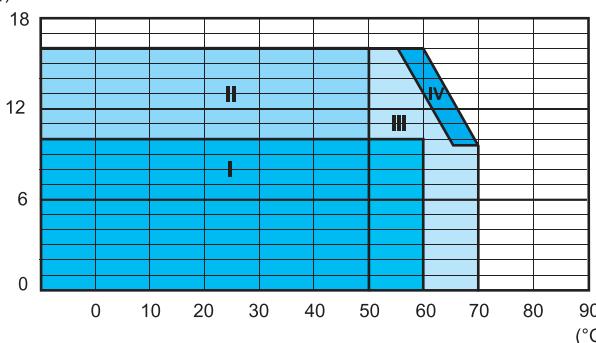


## oblast I: bez mezery mezi SPD a dalšími přístroji (těsné uspořádání)




- A** MCB\* = B10 A, C10 A  
**B** 7P.37.8.275.1003  
**C** 22.32.0.xxx.x4x0

E

## oblast II: s mezerou 17,5 mm od každé další skupiny dvou přístrojů



- A** MCB\* = B16 A, C16 A  
**B** 7P.37.8.275.1003  
**C** 22.32.0.xxx.x4x0  
**(d)** 17,5 mm




- B** 7P.37.8.275.1003  
**D** 22.32.0.xxx.x3x0  
 22.32.0.xxx.x4x0



- A** MCB\* = B16 A, C16 A  
**B** 7P.37.8.275.1003

## oblast III: s mezerou 20 mm mezi jednotlivými přístroji

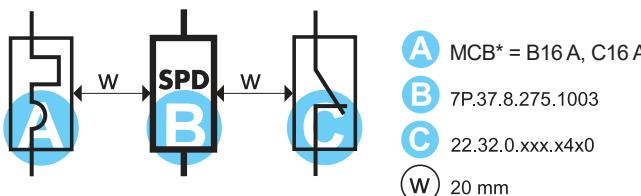

- A** MCB\* = B16 A, C16 A  
**B** 7P.37.8.275.1003  
**C** 22.32.0.xxx.x4x0  
**(W)** 20 mm

## oblast IV: samostatná montáž (bez tepelného vlivu dalších přístrojů)





- B** 7P.37.8.275.1003

\*MCB = Miniature Circuit Breaker (jistič vedení)

**Zapojení přepěťové ochrany typ 2 na DC straně fotovoltaického zařízení**

Schéma ukazuje zapojení bez ochrany před bleskem, kdy vedení mezi fotovoltaickými panely a DC/AC měničem a mezi DC/AC měničem k AC napájení je  $\leq 10$  m.

Jiná zapojení viz technické vysvětlivky k řadě 7P.

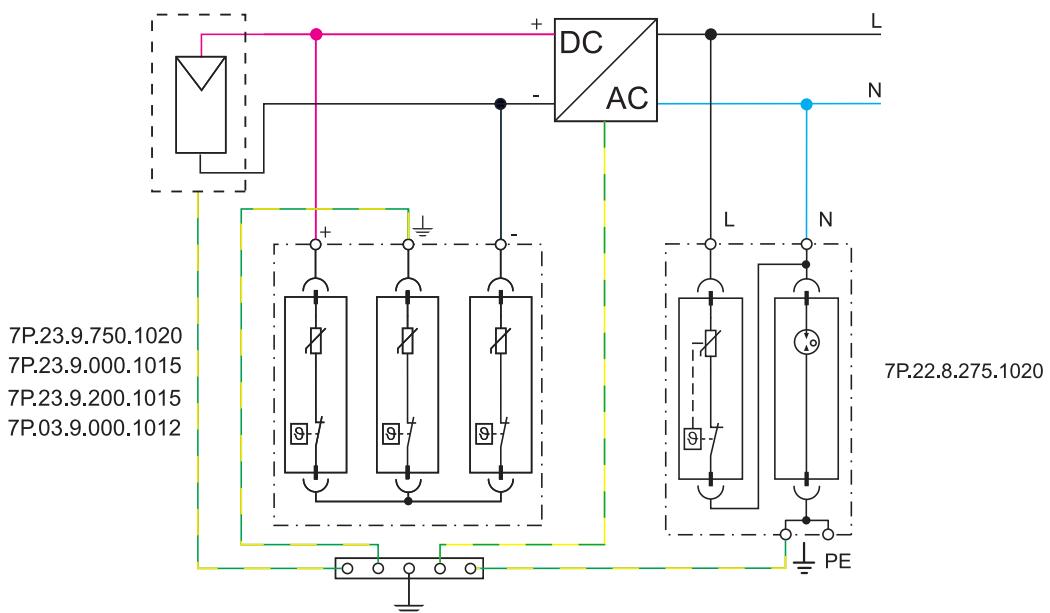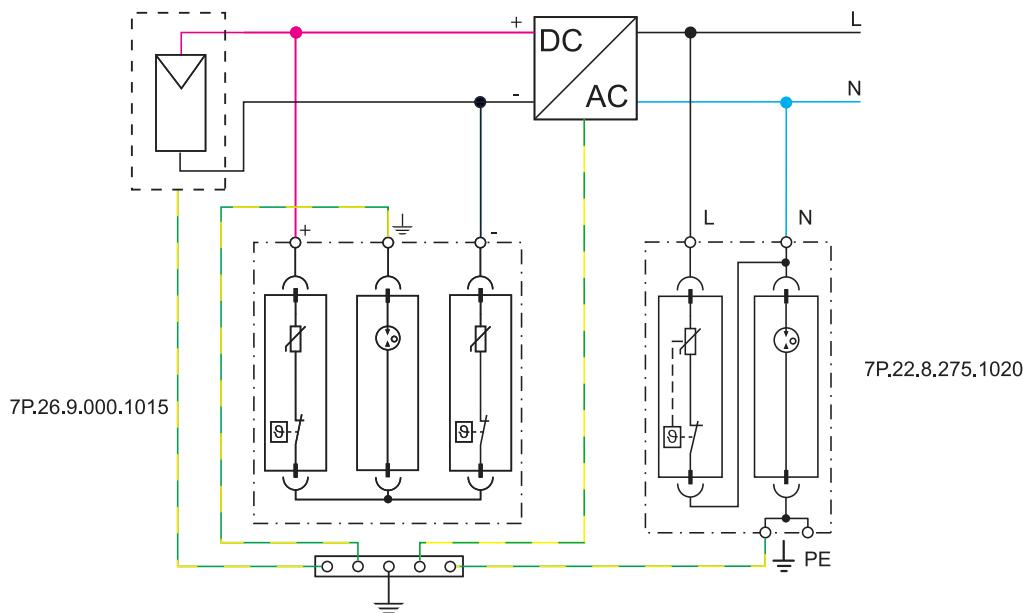

## Technické vysvětlivky k přepěťovým ochranám

### Odkazy na normy

**ČSN EN 61643-11:** Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky

**ČSN CLC/TS 61643-12:** Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

**ČSN EN 62305-1:** Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

**ČSN EN 62305-3:** Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

**ČSN EN 62305-4:** Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

**ČSN EN 50539-11:** Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

**E ČSN CLC/TS 50539-12:** Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

### Proč ochrany před bleskem a přepětím

Zatímco přírodní úkaz blesk je každému běžný a v paměti, zůstavají přepětí v napájecí síti nepoznána, přestože způsobují podstatné škody bleskem tak i přepětím. Při vzpomínce na blesk se myslí na přírodní úkaz jako takový a na důsledky jako hořící domy a na vyvrácené nebo rozštípnuté stromy. Velikost proudu úderu blesku a četnost jejich výskytu je rozdílná podle oblasti a tvaru terénu. Proti tomu nejsou škody způsobené přepětím připisovány k tří přepěťovým impulsům v napájecí síti. Přitom jsou takového durhu způsobené škody častější. Počítejme vypadlá Hi-Fi zařízení, zničené počítače, poškozený software komunikační techniky až po výpadky výrobních zařízení.

Tato, nazývané tranzienty, přepětí jsou způsobena blízkými nebo vzdálenými atmosférickými výboji, údery blesku do napájecí sítě nebo do země, indukovanými napětími ze sousedních vodičů při fázovém řízení, spínacími procesy indukčnosti, magnetickými poli vysokých zapínacích proudů jako při spínání velkých motorů nebo při spínání kondenzátorů pro přizpůsobení  $\cos \varphi$ .


Z technického hlediska se mohou napětí blesku a přepětí, tedy i příčiny škod, redukovat svodiči bleskových proudů a přepěťovými ochrannami. Minimalizované riziko minimalizuje nebezpečí škod. Snížení výkonu v elektronice nebo povinnost připoutat se v autě je toho nejlepším důkazem. Cílem redukce škod způsobených impulsními přepětími je snížit přepětí na hodnoty, které leží výrazně pod napěťovou odolností přístrojů. Při zpracování konceptu ochrany před přepětím se postupuje od transient s vysokou energií stupňovitě až po přepětí, které je redukováno na úroveň, jež leží pod hodnotou napěťové odolnosti připojených zařízení nebo elektronických a komunikačních přístrojů.

### Zóny ochrany před bleskem a přepětím

Přístroje k redukci přepětí jsou svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany, jejichž účinnost je zkoušena a rozdělena do skupin tím, že se hodnoty schopnosti svodu technicky normovanými impulsy.

Přepěťové ochrany jsou rozděleny na typ 1, typ 2 a typ 3, jež oddělují 4 ochranné zóny. Jedná se o zónu bez působení svodiče (LPZ 0) a zóny s příslušnou předřazenou přepěťovou ochranou typu 1, typu 2 a typu 3.


Zóny mají označení LPZ 0, LPZ 1, LPZ 2 a LPZ 3 (LPZ = Lighting Protection Zone). Pro přepěťové ochrany je běžné označení SPD 1, SPD 2 a SPD 3 (SPD = Surga Protection Device).

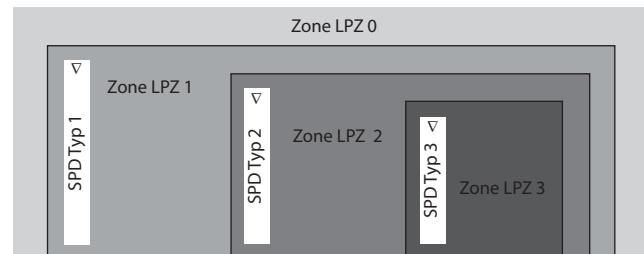

- přiřazení přepěťových zón (LPZ) k přepěťovým ochranám (SPD)

- SPD redukuje napěťovou špičku ve vedení v ohraničeném rozsahu za SPD

Technicky normalizovaný blesk má špičkovou hodnotu 200 kA, 150 kA nebo 100 kA při nárustu 10  $\mu$ s a při poklesu na poloviční hodnotu za 350  $\mu$ s. Přitom se má za to, že cca 50 % bleskového proudu (10/350  $\mu$ s) se odstraní v zemi. Druhý díl bleskového proudu je veden přes přípojnice hlavního pospojování, kam je připojeno uzemnění a PE vodič, do budovy, kde je v přepěťových ochrana a výkonových jističích přeměněn na teplo. Tak je např. při 5tvodičové síti zbylý bleskový proud (10/350  $\mu$ s) rozdělen a redukován přes přípojnice hlavního pospojování a přepěťovou ochranu N vodiče do vedení L1, L2 a L3 ve směru k napájení. Při použití přepěťové ochrany 7P.04.8.260.1025 a beskovém proudu 200 kA (10/350  $\mu$ s) poteče cca 100 kA (10/350  $\mu$ s) do země a 100 kA (10/350  $\mu$ s) před svodič mezi PE-N. Těchto 100 kA se rozdělí právě po 25 kA (10/350  $\mu$ s) na vodiče L1, L2, L3 a N. Další redukce se provede pomocí přepěťové ochrany SPD typu 2, která je vždy nezbytná u svodiče bleskových proudů, a je-li potřeba dále pomocí přepěťové ochrany SPD typu 3.

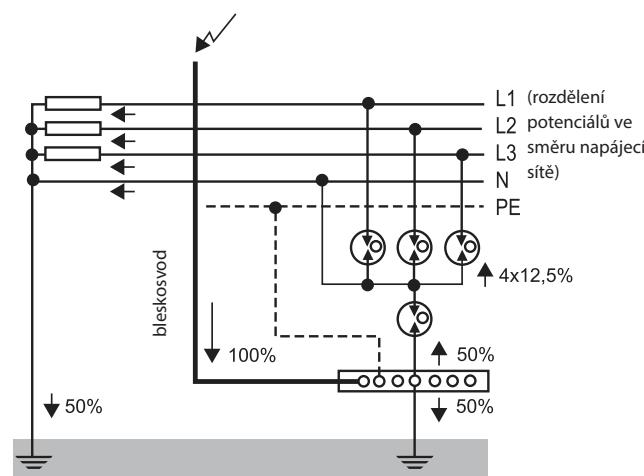

rozdělení bleskového proudu I (10/350  $\mu$ s)

V ČSN EN 62305-4 jsou rozdeleny oblasti ochrany před bleskem a přepětím do zón ochrany (LPZ = Ligting Protection Zone) v rámci systému, který může stupňovitě snižovat riziko trvalých škod způsobených bleskovým impulsem (LEMP = Lighting elektromagnetic impulse).

LPZ 0A Zóna, která je ohrožena přímým úderem blesku a plným elektromagnetickým polem blesku a je vystavena plnému impulsnímu (10/350 µs) bleskovému proudu.

LPZ 0B Zóna, která je chráněna před přímým úderem blesku, ale je ohrožena plným elektromagnetickým polem blesku a je vystavena částečnému impulsnímu bleskovému proudu.


LPZ 1 Zóna, ve které jsou impulsní proudy (8/20 µs) způsobené částečnými impulsními bleskovými proudy a spínacími procesy omezeny svodičem přepětí (SPD) typu 1.

LPZ 2 Zóna, ve které jsou impulsní proudy (8/20 µs) způsobené spínacími procesy a elektrostatickými výboji omezeny přepěťovou ochranou (SPD) typu 2. Při paralelním uložení vedení je ochranná funkce proti indukovaným poruchám ve vedení ohraničena na cca 20 m a při delších vedeních je třeba instalovat další přepěťovou ochranu (SPD) typu 2.

LPZ 3 Zóna, ve které jsou impulsní proudy (8/20 µs) přepěťovou ochranou (SPD) typu 3 omezeny na nižší hodnotu vzhledem k zóně LPZ 2. Vedení v zóně LPZ 3 je třeba omezit na 5 m, jestliže nejsou vedení stíněna nebo když díky místnímu rozdělení uložení vodičů není zabráněno indukovaným transientám.

#### Svodiče bleskového proudu a přepěťové ochrany

Svodič bleskového proudu je zařízení, které část bleskového impulsního proudu od chráněné budovy odvede pryč a druhou část přes přívodní hlavního pospojování, to je přes PE lištu, přivede dovnitř. Proto je vždy se svodičem bleskového proudu instalována přepěťová ochrana, která redukuje dovnitř přivedený bleskový proud a např. spínáním způsobená přepětí. Moduly přepěťových ochran Finder jsou jiskřičtě nebo varistory. Jiskřičtě mají velikou schopnost přeměnit elektrickým obloukem v teplo bleskové proudy do 100 kA (10/350 µs) s dobou odezvy 100 ns. Proražením jiskřičtě se redukuje napětí na jiskřičtě. Varistory mohou redukovat přeměnou v teplo bleskové proudy do 12,5 kA (10/350 µs) s dobou odezvy 25 ns. Přepěťové ochrany s varistorem a jiskřičtěm v sérii mají přípustný proud do 25 kA a dobu odezvy 100 ns. Přepěťová ochrana (SPD) je přístroj, kterému musí být předřazena pojistka (F2) v případě, že je pojistka (F1) na straně sítě např. v domovním rozvaděči je větší než uvádí katalogové údaje pro předjištění u přepěťové ochrany.

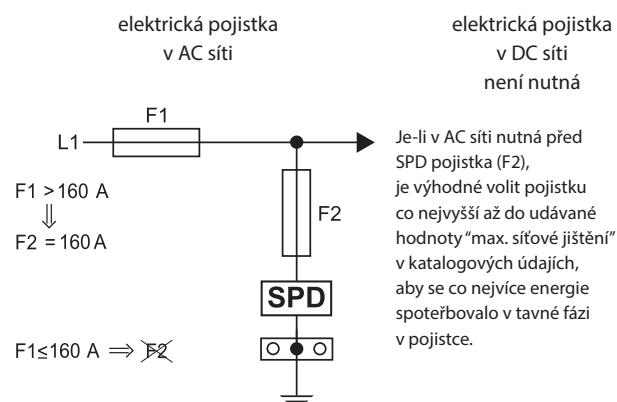

SPD Typ 1 jsou systematicky osazovány ve veřejných budovách, v budovách se svodiči bleskových proudů), v závodech, u venkovních vedení, u samostatně stojících usedlostí a u exponovaných soukromých domů na přechodu ze zóny LPZ 0 do zóny LPZ 1. V sítích TN-S a TT musí být svodič mezi PE-N zatížitelný součtem svodových proudů mezi L1-N, L2-N a L3-N. SPD typu 1 je následován SPD typu 2.

<sup>1)</sup> U fotovoltaických zařízení SPD typu 2 mohou být instalována uvnitř zóny LPZ 1 a představují tím zónu LPZ 2 (viz strana 18). SPD typu 2 musí být vybavena předřazeným SPD typu 1.

SPD Typ 2 jsou osazovány v rámci zóny LPZ 1 a představují tím zónu LPZ 2. Přepěťová ochrana typu 2 musí mít předřazenou přepěťovou ochranu typu 1. Je třeba poznamenat, že instalací technika v bytech a domech se natolik změnila, že odbočovací krabice mohou ze stěn vypadávat a že vedení je provedeno souběžným uložením kabelů. Tím se však indukuje v souběžném vedení napěťové impulsy, které ohrožují instalovaná elektronická zařízení.

Je-li za přepěťovou ochranou typu 2 instalován proudový chránič (Fl-Schalter, RCD = Residual Current Device), je třeba věnovat pozornost, že ze strany vnější sítě je nejprve elektroměr, potom odpínač a proudový chránič, když je mezi N a PE varistor. Tím se dosáhne, že zbytkový proud varistoru je zachycen elektroměrem a zbytkový proud varistoru mezi N a PE tak nepředstavuje pro proudový chránič žádnou chybu izolace.

SPD Typ 1+2 je kombinace SPD, která splňuje požadavky zón LPZ 1 a LPZ 2. Je třeba dát pozor na součet svodových proudů mezi PE a N jako u SPD typ 1 a na umístění před elektroměr a RCD a dále na pořadí varistor a RCD mezi N a PE jako u SPD typ 2.

SPD Typ 3 vytváří uvnitř zóny LPZ 2 třetí ochrannou zónu LPZ 3. Zóna LPZ 3 je nezbytná u přístrojů s malou napěťovou odolností 2,5 kV, resp. 1,5 kV, a je potřebná k minimalizaci rizika škod u elektronických přístrojů.

PE vodič chráněného přístroje je přímo s PE vodičem SPD typ propojen. Přepěťové ochrany SPD typu 3 chrání elektronické přístroje třídy ochrany 0, I a II. Pro pevné instalace se SPD typu 3 umísťuje do krabice.

#### Zóny přepětí a napěťová pevnost přístrojů

Žádný formální vztah mezi zónami přepětí a napěťovou odolností neexistuje. Existuje však neúprosný princip, totiž že minimalizované riziko minimalizuje nebezpečí škod. při vývoji elektronických přístrojů jsou osazovány elektronické komponenty se zlomkem jejich napěťové odolnosti, to je metodou snížení zatížitelnosti. Pomocí SPD typ 1, SPD typ 2 a SPD typ 3 je možné splnit omezení transient přepětí tak, jak uvádí ČSN EN 60664-1, která stanoví požadavky na izolaci zařízení do 1.000 V AC a do 1.500 V DC.

Jmenovité napětí napájecích sítí dle IEC 60038 [V]		Napětí vodiče vůči nulovému vodiči odvozené od AC nebo DC napětí [V]	Jmenovité impulsní napětí [V]				
			Kategorie přepětí				
3-fázové	1-fázové		I	II	III	IV	
230/400	120	300	1500	2500	4000	6000	
277/480	240						


V této základní normě jsou definovány požadavky, které jsou základem pro potřeby izolace v předpisech pro přístroje a součástky a tím i na napěťovou odolnost. Pro provozní prostředky jsou na základě kategorie přepětí předepsány vlastní napěťová odolnost a ochranné napěťové omezení.

**Přepěťová kategorie IV:** V této kategorii jsou zařazena zařízení pro připojení do přívodu instalace jako elektroměry a hlavní přepěťové ochrany.

**Přepěťová kategorie III:** Do této kategorie jsou zařazena všeobecná provozní zařízení, dále zařízení pro použití v pevných průmyslových instalacích a zařízení se zvláštními požadavky na spolehlivost.

**Přepěťová kategorie II:** Do této kategorie jsou zařazena zařízení pro domácnost, přenosné a podobné přístroje a použitelnost.

**Přepěťová kategorie I:** V této kategorii jsou zařazena zařízení pro připojení do proudového okruhu, jejichž působení povede k ohrazení transient přepětí na dohodnutou úroveň.

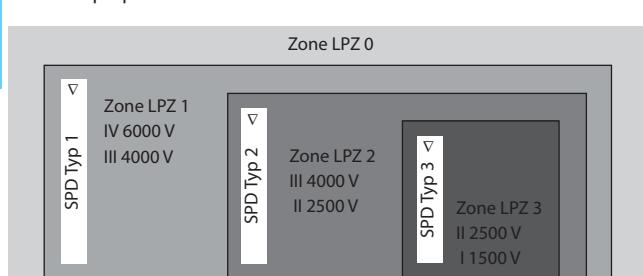

- přiřazení přepěťových zón (LPZ) a odolnosti napěťovým impulsům u přístrojů
- přístroj s odolností napěťovým impulsům 2500 V (přepěťová kategorie II) je dostatečně chráněn v zóně LPZ 2 a dlouhodobě dobře chráněn v zóně LPZ 3

#### Umístění svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran v rozvaděči a vzhledem k proudovým chráničům

Umístění svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran závisí na příslušné síti. Nejvíce je světově rozšířen TN systém. V Německu nebo Anglii je pravidlem většinově, v sítech ČR, Ruska, Japonska, Kanady, Chorvatska, Střední Ameriky, Polska, Švédská, Švýcarska, Slovenska, Maďarska, USA a Číny je předepsán TT systém se vyskytuje v Německu ještě zřídka zejména ve venkovských oblastech.

TT systém se přednostně nebo výlučně používá v evropských zemích v Belgii, Bulharsku, Francii, Řecku, Itálii, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku. V Itálii je pro domácnosti TT systém a při separátních trafostanicích TN-C-C nebo TN-S systém pro průmysl a města.

- **TN-C síť**, kdy je v přívodu PEN vodič a jako PEN je v domě rozváděn dále (4 vodiče od domovního rozvaděče k elektroměru nebo zařízením jsou možné na PEN připojit)
- **TN-S síť**, kdy jsou v přívodu vodiče L1, L2, L3, N a PE, nebo **TN-C-S síť**, kdy je v přívodu PEN vodič a v domovním rozvaděči se rozdělí na N a PE, který je spojen s hlavní připojnicí zemnění (5 nebo 4 vodiče od domovního rozvaděče k elektroměru nebo zařízením jsou možné na N a PE připojit)
- **TT síť**, kdy je v přívodu N vodič, a vodič PE je tvořen zemněním domu (4 vodiče od domovního rozvaděče a 1 vodič od zemnění, přístroje je možné na N a PE připojit)

Svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany se montují v domovních rozvaděčích na dolní lištu přímo kabelovým vedením. Délka vedení od přípojníc hlavního posolení přes SPD k vodičům L1, L2, L3 a N by měla být vždy < 0,5 m, neboť tímto vedením je přiveden bleskový proud a v opačném případě by mohl vzniknout velký napěťový rozdíl mezi vodiči a přípojnici.

#### Druh a průřez vedení




Přes SPD tečou impulsní proudy s vysokofrekvenční složkou. Vedení mezi sítí a SPD, mezi SPD a přípojnicí hlavního (popř. lokálního) posolení se realizují pružnými kably, které mají co největší průřez jako proudové vodiče.

#### Uložení vodičů


Vedle vodičů chráněných SPD se nesmí paralelně vést nechráněné vodiče, neboť hrozí nebezpečí indukce napěťových impulsů z nechráněných vodičů do chráněných, to platí i pro posolení. Dovolené je pravoúhlé křížení vodičů chráněné a nechráněné zóny.

#### Umístění SPD

Optimální ochranu před přepětími poskytuje stupňovité uspořádání SPD. Stupňovité uspořádání umožňuje redukovat energii impulsu v samotném SPD, impedancí uvnitř rozvaděče mezi SPD (typ 1+2) a impedancí vedení mezi SPD. Požadovaná minimální délka vedení mezi SPD je zobrazena na níže uvedených uspořádáních.

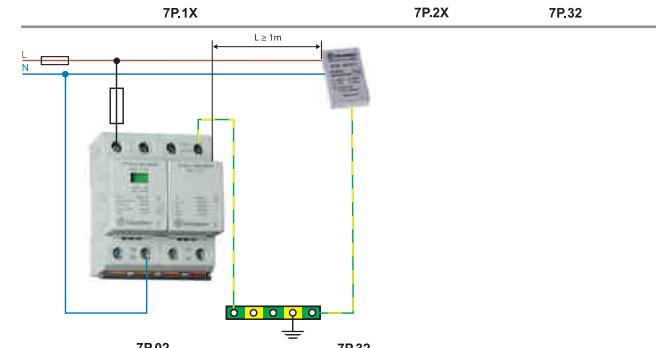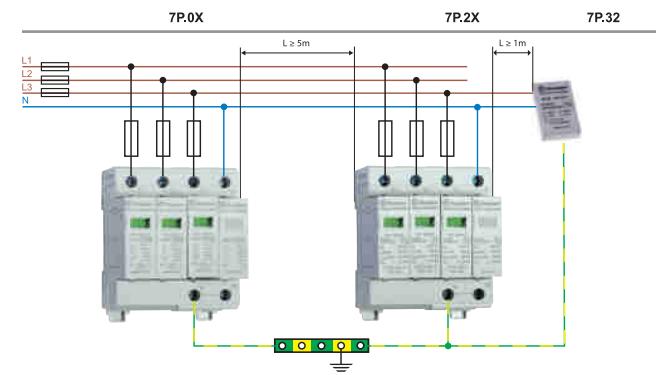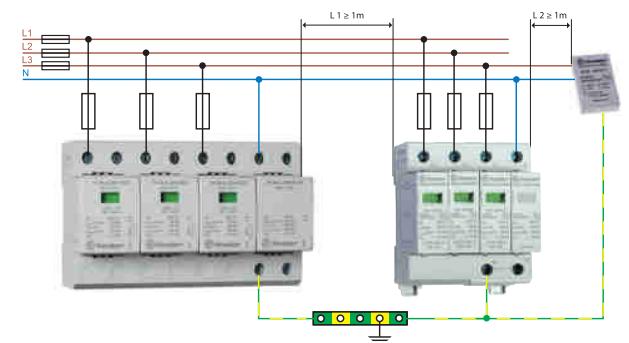

### T-zapojení a V-zapojení

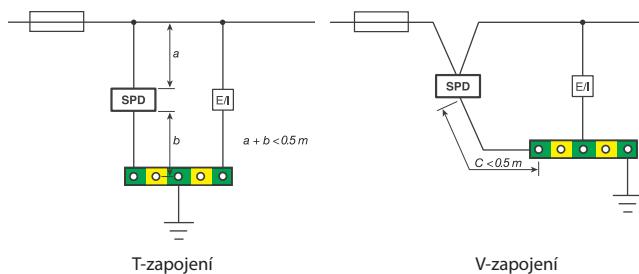

Při svodu bleskových proudů ke kruhovému zemniči se přičítá k omezenému napětí SPD rovněž dynamický pokles napětí na impedanci přívodů mezi SPD a přípojnici hlavního pospojování (PAS).

Pro zachování tohoto poklesu napětí na malé hodnotě je pro, připojené přístroje E/I\* při T-zapojení nepřekračovat zejména délku vedení ( $a + b$ ) < 0,5 m a při V-zapojení  $c < 0,5\text{ m}$ . Není-li to technicky realizovatelné, může být délka vedení max. 1 m, přičemž se přepětí na připojených přístrojích při úderu blesku zvýší.

\* E/I = zařízení (E = Equipment) nebo instalace (I = Installation).


Dle ČSN EN 33 2000-5-53 IEC 60364-5-53) musí být minimální průrezy vodičů mezi SPD a hlavní zemnící lištou/svorkou

u SPD typu 1 16 mm<sup>2</sup> a

u SPD typu 2 6 mm<sup>2</sup>.

### V-zapojení

V-zapojení redukuje při svodu bleskových proudu napěťové zatížení připojených přístrojů a zvyšuje tím jejich ochranu. V-zapojení může být použito u 7P.01 až 7P.09 jen do trvalého proudu připojených přístrojů na fázi do 125 A, neboť spoje pro vyšší proudy nejsou povoleny. Při vyšších trvalých proudech než 125 A je vedení k připojeným přístrojům E/I nezbytné provést T-zapojením.

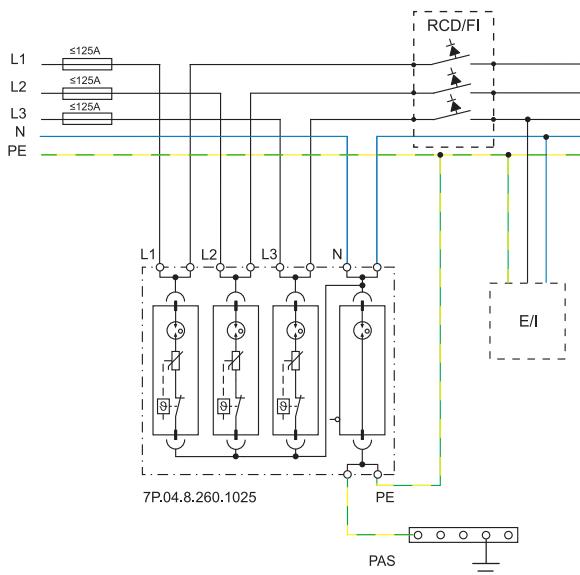


### Ochrana před bleskem a přepětím u fotovoltaických instalací

Požadavky na zapojení přepěťových ochran ve fotovoltaických aplikacích jsou dány v předběžné normě DIN CLC/TS 50539-12:2010 z hlediska místa výstavby fotovoltaického zařízení a požadavků na DC straně. Pokud se fotovoltaické zařízení připojí na AC napájecí síť, doplňuje se uvedená předběžná norma o ČSN EN 62305. Vzhledem ke zvláštním skutečnostem na DC straně fotovoltaických zařízení jsou v normách uvedena potřebná SPD a dostatečně dimenované DC odpojovače.

V protikladu k fotovoltaickým instalacím na plochých střechách se nezvykuje riziko úderu blesku na sedlových střechách, neboť jsou zachovány nutné vzdálenosti k hranicím střechy.


### Fotovoltaické instalace na budovách bez ochrany před bleskem

- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi střídačem a fotovoltaickým generátorem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 2<sup>1)</sup> na straně střídače a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 2<sup>1)</sup> na straně střídače i fotovoltaického generátoru.
- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi sítovým napájením a střídačem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 2 na straně napájení a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 2 na straně napájení i na straně střídače.

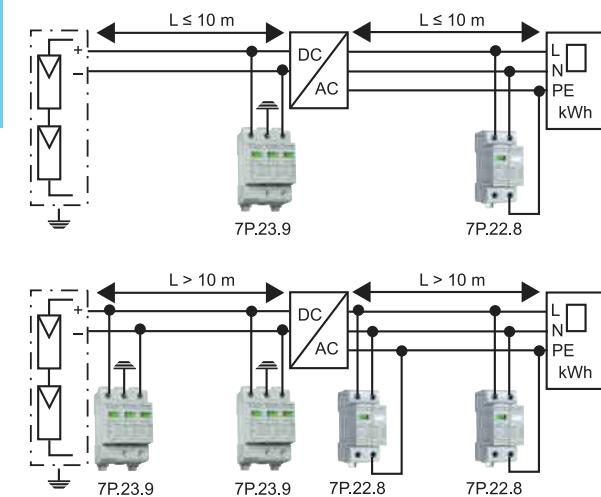

### Fotovoltaické instalace na budovách s vnější ochranou před bleskem, kde jsou dodrženy požadované oddělovací vzdálenosti s

- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi střídačem a fotovoltaickým generátorem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 2<sup>1)</sup> na straně střídače a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 2<sup>1)</sup> na straně střídače i fotovoltaického generátoru.
- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi sítovým napájením a střídačem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 1 na straně napájení a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 1 na straně napájení a typu 2 na straně střídače.

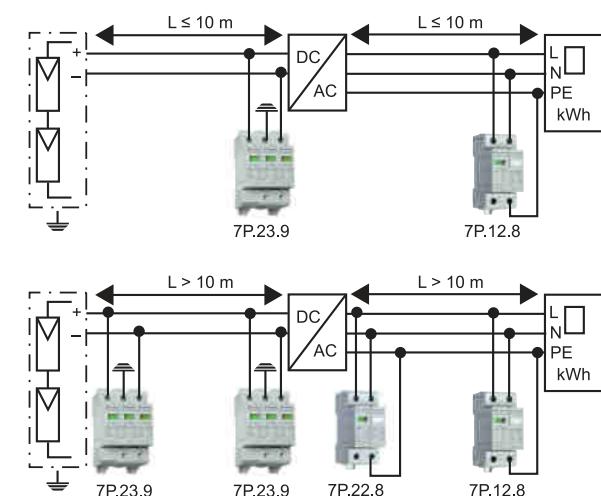

### Fotovoltaické instalace na budovách s vnější ochranou před bleskem, kde nejsou dodrženy požadované oddělovací vzdálenosti s<sup>2)</sup>

- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi střídačem a fotovoltaickým generátorem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 2<sup>1)</sup> na straně střídače a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 1<sup>1)</sup> na straně střídače i fotovoltaického generátoru.
- Při délce vedení  $\leq 10$  m mezi sítovým napájením a střídačem je nezbytná přepěťová ochrana SPD typu 1 na straně napájení a při délce vedení  $> 10$  m jsou nezbytné přepěťové ochrany SPD typu 1 na straně napájení i na straně střídače.

1) určená pro DC stranu fotovoltaických zařízení

2) viz Ostatní pojmy

### Zkratky a pojmy u přepěťových ochran


- EBB** = (anglicky) Equipotential Bonding Bar, srovnatelné s přípojnici hlavního pospojování, která spojuje všechny vodivé části (ale primárně nevedoucí proud) jako stínění a ochranné vodiče s potenciálem země
- EMP** = (anglicky) elektromagnetický impuls
- ESD** = (anglicky) Elektrostatický výboj
- HAK** = domovní rozvaděč
- LEMP** = (anglicky) Lightning electromagnetic impulse = výboj v atmosféře, blesk
- LPMS** = (anglicky) LEMP Protection Measures System = LEMPochranný systém, systém pro stupňovitou redukci zatížení
- LPS** = (anglicky) Lightning protection system, systém ochrany před bleskem
- LPZ** = (anglicky) Lightning Protection Zone = zóna ochrany před přepětím, zóna ochrany před přepětím, která při podrobnějším rozlišení (např. LPZ 1) bleskový impuls stupňovitě omezuje na nižší napěťové impulzy
- PAS** = přípojnice hlavního pospojování
- RCD** = (anglicky) Residual Current Device, proudový chránič
- SEMP** = (anglicky) Switching electromagnetic pulse, elektromagnetický impuls vyvolaný zapínacími nebo vypínačovými procesy
- SPD** = (anglicky) Surge Protective Device = přepěťová ochrana, svodič přepětí
- ÜSE** = přepěťové ochranné zařízení, pojmenování užívané výhradně v DIN VDE 0100-534 na místě SPD
- ÜSG** = přepěťový ochranný přístroj, pojmenování užívané výhradně v německých normách na místě SPD

**Přepěťová ochrana (SPD):** Přístroj k omezení transiente přepětí a svodu impulsních proudu.

- napětí odpínající SPD: při výskytu napěťového impulsu se prudce zmenší impedance, např. výbojem v plynu
- napětí omezující SPD: při výskytu napěťového impulsu se plynule zmenšuje impedance, např. varistorem

### Pojmy proudu


**Bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp:** Normovaný proudový impuls různé špičkové hodnoty se vztížem 10 μs a doznamením na 50 % špičkové hodnoty do 350 μs pro zkoušky SPD typu 1.

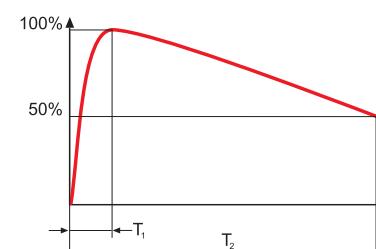

bleskový proud (10/350 μs),  $T_1 = 10 \mu\text{s}$ ,  $T_2 = 350 \mu\text{s}$

#### Svodový impulsní proud (8/20 $\mu$ s) $I_n$ :

Normovaný proudový impuls různé špičkové hodnoty se vztístem od 8  $\mu$ s a doznamením na 50% špičkové hodnoty do 20  $\mu$ s pro zkoušky SPD typu 1 a typu 2.

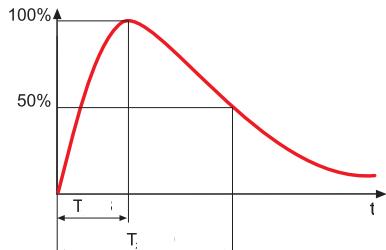

svodový impulsní proud (8/20 $\mu$ s),  $T_1 = 8 \mu$ s,  $T_2 = 20 \mu$ s

#### Max. svodový impulsní proud $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s):

Špičková hodnota proudového impulsu tvaru (8/20  $\mu$ s) pro zkoušky SPD typu 1 a typu 2.

#### Trvalý provozní proud $I_{CPV}$ :

Proud tekoucí mezi aktivním vodičem a SPD, když je SPD uzavřeno na max. trvalém napětí UCVP (dle prEN 50539-11).

#### Následný proud $I_f$ :

Proud tekoucí po zapuštění SPD skrz SPD ze sítě. Následná proud se významně liší od trvalého provozního proudu  $I_{CPV}$ .

#### Zhášecí schopnost následného proudu $I_{fi}$ :

Neovlivněný zkratový proud, jež může ještě být samostatně přerušen SPD nebo jiskřičkou.

#### Jmenovitý zatěžovací proud $I_L$ :

Max. trvalý proud, který může téci zátěží připojenou na chráněný výstup SPD (dle prEN 50539-11).

#### Zkratová odolnost při max. předjištění:

Nejvyšší hodnota zkratového proudu, které může odolat SPD při max. předjištění.

#### Zatížitelnost zkratovým proudem $I_{SCWPV}$ :

Zatížitelnost SPD zkratovým proudem ve fotovoltaických zařízeních, buď samostatně nebo s výrobcem dodaným odpínacem.

#### Max. jištění na straně sítě gG A:

Pojistka pro plnorozsahové všeobecné použití (gG).

#### Pojmy napětí

##### Jmenovité napětí $U_N$ :

Hodnota napětí, které slouží k popisu a identifikaci zařízení. Při AC je dáno efektivní hodnotou.

#### Max. trvalé napětí $U_c$ :

Nejvyšší přípustná efektivní hodnota trvalého napětí, které je díky přepěťové ochraně na chráněném systému.

#### Max. trvalé napětí $U_{CPV}$ :

U fotovoltaických ochranných přístrojů nejvyšší přípustná hodnota stenosměrného napětí, které je trvale na chráněných větvích SPD (dle prEN 50539-11). Minimální hodnota  $U_{CPV} \geq 1,2 U_{OC STC}$ .

#### Napětí naprázdno $U_{OC STC}$ :

Napětí naprázdno při standardních podmínkách fotovoltaického zařízení bez zatížení. OC = otevřený obvod, STC = standardní podmínky (dle DIN CLC/TS 50539-12).

#### Napěťová ochranná hladina $U_p$ :

Max. hodnota přepětí měřeného na svorkách při svodovém impulsním proudu  $I_n$ .


#### Napěťová ochranná hladina $U_{PS}$ :

Max. hodnota přepětí u SPD typu 2 při svodovém proudu 5 kA. Napěťová ochranná hladina  $U_p$  při  $I_n$ .

#### Kombinovaný impuls $U_{oc}$ :

Testování pro vyhledání působení SPD - především SPD typu 3.

Zkušební generátor vyrobí napěťový impuls (1,2/50  $\mu$ s) a proudový impuls (8/20  $\mu$ s). Zkouška se provádí mezi L-N, L-PE a N-PE.

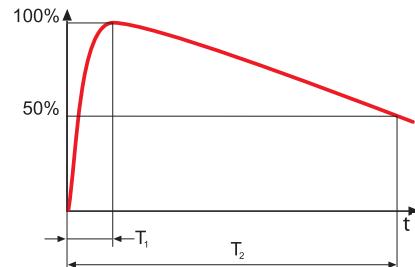

impulsní napětí (1,2/50)  $\mu$ s,  $T_1 = 1,2 \mu$ s,  $T_2 = 50 \mu$ s

#### Zkušební napětí $U_{Tov}$ :

Přechodné přepětí během definované doby k zkoušení přetížitelnosti. Trvá např. 5 s nebo 200 ms.

#### Ostatní pojmy

##### Doba odezvy $t_s$ :

Doba, kdy proud SPD dosáhne hodnoty cca 5 mA nebo kdy za dobu, během níž proud dosáhne 5 mA, dojde k rukyci napětí.

#### Třída ochrany před bleskem:

Třídy ochrany před bleskem se dělí dle IEC 62305-3 na I, II, III a IV. Z toho se dá odvodit, že špičky následujících blesků vytvářejí elektrické pole označované jako blesková koule. Tabulka říká, že např. třída ochrany před bleskem I přitahuje a k zemi odvádí bleskové impulsní proudy mezi 2,9 kA a 200 kA s pravděpodobností 99 % ze vzdálenosti 20 m od bleskosvodu.

Třída ochrany před bleskem	Poloměr bleskové koule	Min. špičkový bleskový proud $I_{min}$ (10/350 $\mu$ s)	Max. špičkový bleskový proud $I_{max}$ (10/350 $\mu$ s)	Pravděpodobnost $I < I_{max}$ ist
I	20 m	$\geq 2,9$ kA	200 kA	99%
II	30 m	$\geq 5,4$ kA	150 kA	98%
III	45 m	$\geq 10,1$ kA	100 kA	97%
IV	60 m	$\geq 15,7$ kA	100 kA	97%

#### Oddělovací vzdálenost s:

Vzdálenost mezi vodivými částmi, při které nedochází k nebezpečnému jiskření jako mezi fotovoltaickým generátorem a anténou nebo konstrukčními prvky, je dána ČSN EN 62305-3. V prvním přiblžení se může udávat 0,5 až 1 m.

**pokrovová technika,  
špičková spolehlivost**