


Installation - Installation - Instalación

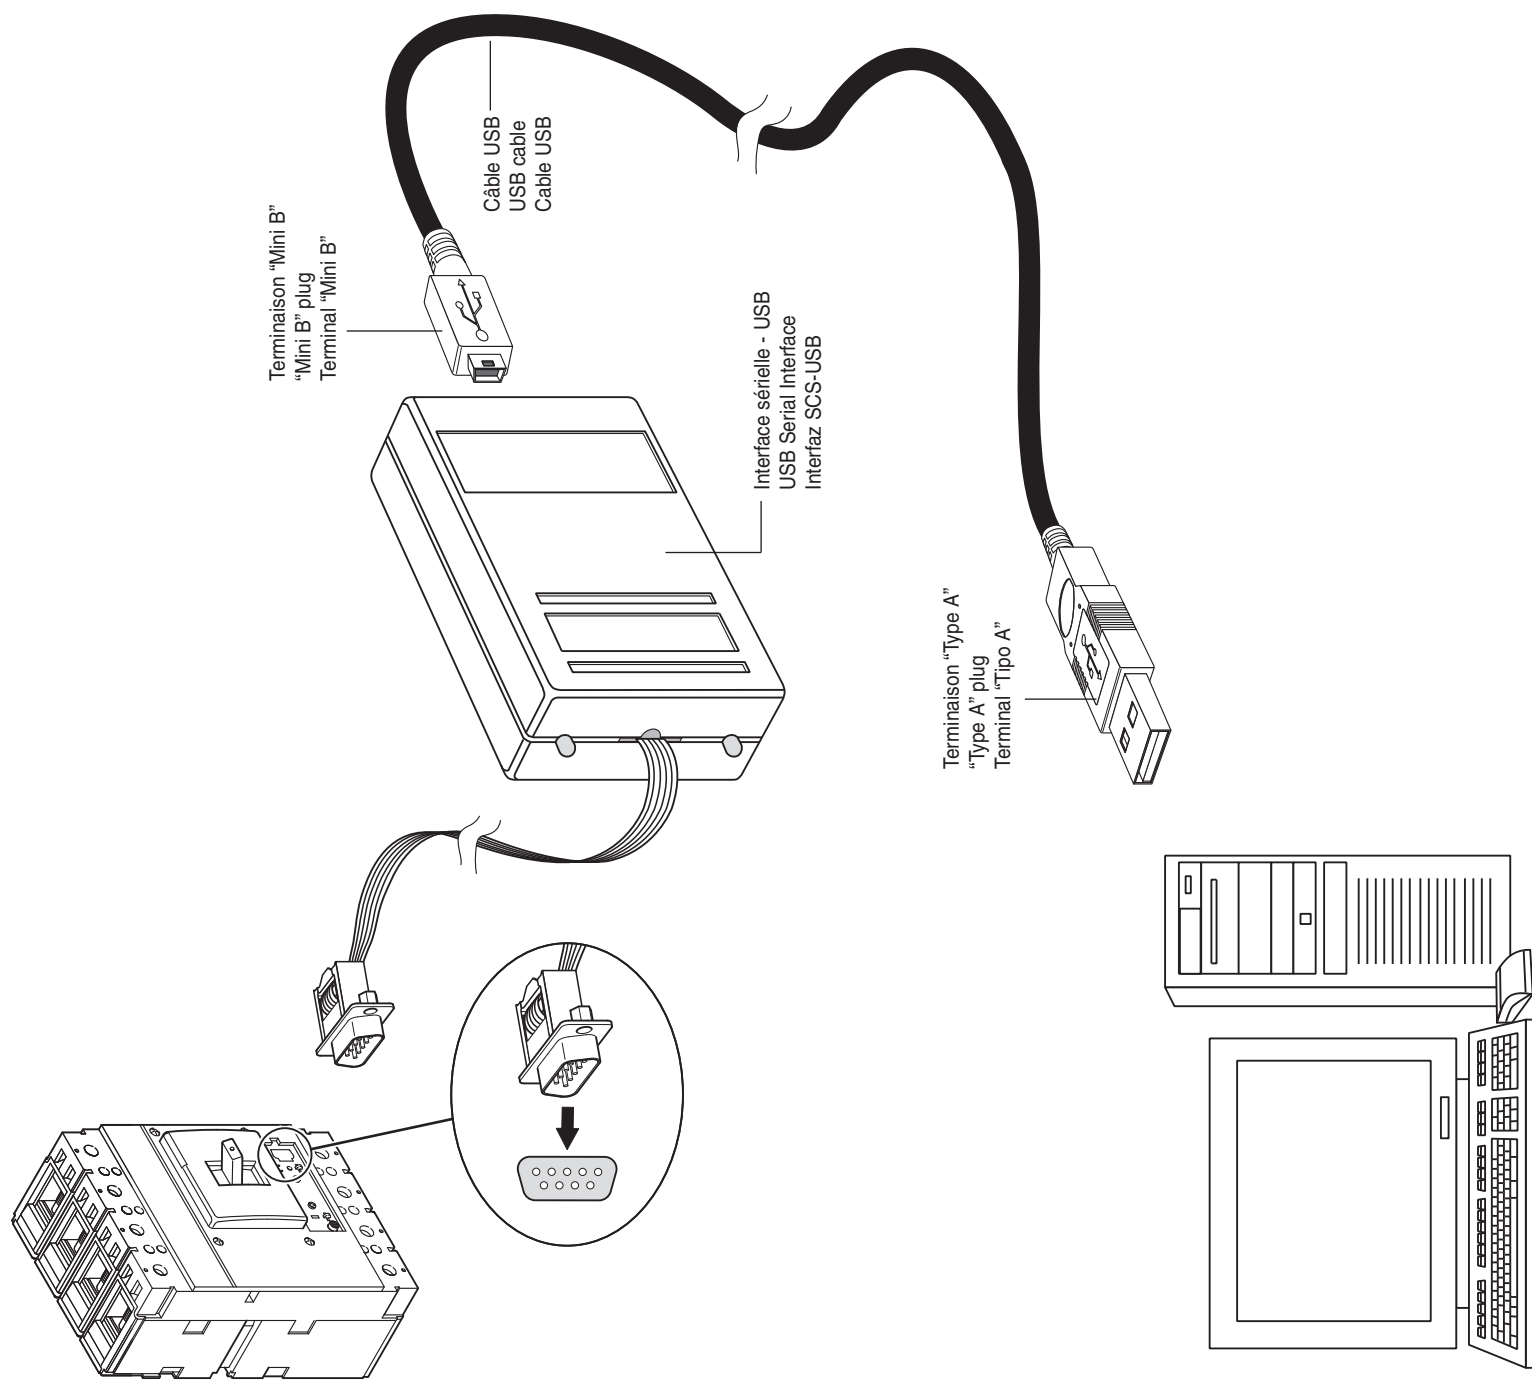

Description

Le dispositif crée une interface qui permet de visualiser les configurations de protection et l'état de fonctionnement du DPX électronique.


Description

The device allows for an interface which displays the protection setups and the functioning condition of electronic DPX.

Descripción

El dispositivo realiza una interfaz que permite visualizar la configuración de protección y el estado de funcionamiento del DPX electrónico.

LED

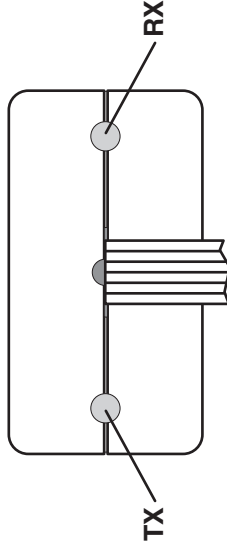

- Les deux leds de couleur verte signalent, par des clignotements rapides, la présence de données en TX et en RX.
- The two green LED flash quickly to signal that there are data in TX and in RX.
- Los dos leds de color verde señalizan por medio de rápidos parpadeos la presencia de datos en TX y en RX.

Caractéristiques

Alimentation par USB: 5 Vdc.

Versión USB: 1.1 / 2.0 Compatible.

Température de fonctionnement: 5 ÷ 40 °C.

Características

Alimentación desde el USB: 5 Vdc.

Versión USB: 1.1 / 2.0 Compatible.

Temperatura de funcionamiento: 5 ÷ 40 °C

Features

USB power supply: 5 Vdc.

USB version: 1.1 / 2.0 Compatible.

Operating temperature: 5 to 40 °C.

Mise en service et connexion

Connecter l'interface au PC sur une porte USB libre.

Le système opérationnel reconnaitra l'interface de programmation comme nouveau hardware et demandera de fournir les pilotes (première installation). Introduire le CD contenu dans la confection et spécifier le parcours dans lequel se trouvent les pilotes en indiquant le dossier contenu sur le CD (première installation). L'interface se configurera comme VIRTUAL COM sur la première COM disponible dans le PC. En cas de doute, vérifier dans paramétrage-système le n° de COM programmé. Utiliser le logiciel Legrand en programmant le n° de COM correct. Brancher l'interface à l'interrupteur.

Putting into operation and connection

Connect the interface to the PC in a free USB port.

The operating system will recognise the programming interface as new hardware and will ask you to supply the drivers (first installation). Insert the CD contained in the package and specify the path where the drivers are found indicating the folder contained on the CD (first installation). The interface will configure itself as VIRTUAL COM on the first COM available in the PC. If there is any doubt, in system settings check the COM No. set.

Use Legrand software setting the correct COM No. Connect the interface to the switch.

Puesta en función y conexión

Conecte la interfaz al PC a un puerto USB libre.

El sistema operativo reconocerá la interfaz de programación como nuevo hardware y le pedirá que suministre los controladores (antes de la instalación). Inserte el CD contenido en el paquete y especifique la ruta del controlador indicando la carpeta contenida en el CD (antes de la instalación). La interfaz se configurará como VIRTUAL COM en el primer puerto COM disponible en el PC. En caso de dudas, verifique en ajustes-sistema el número de puerto COM establecido.

Utilice el software Legrand estableciendo el número de puerto COM correcto.

Conecte la interfaz al interruptor.